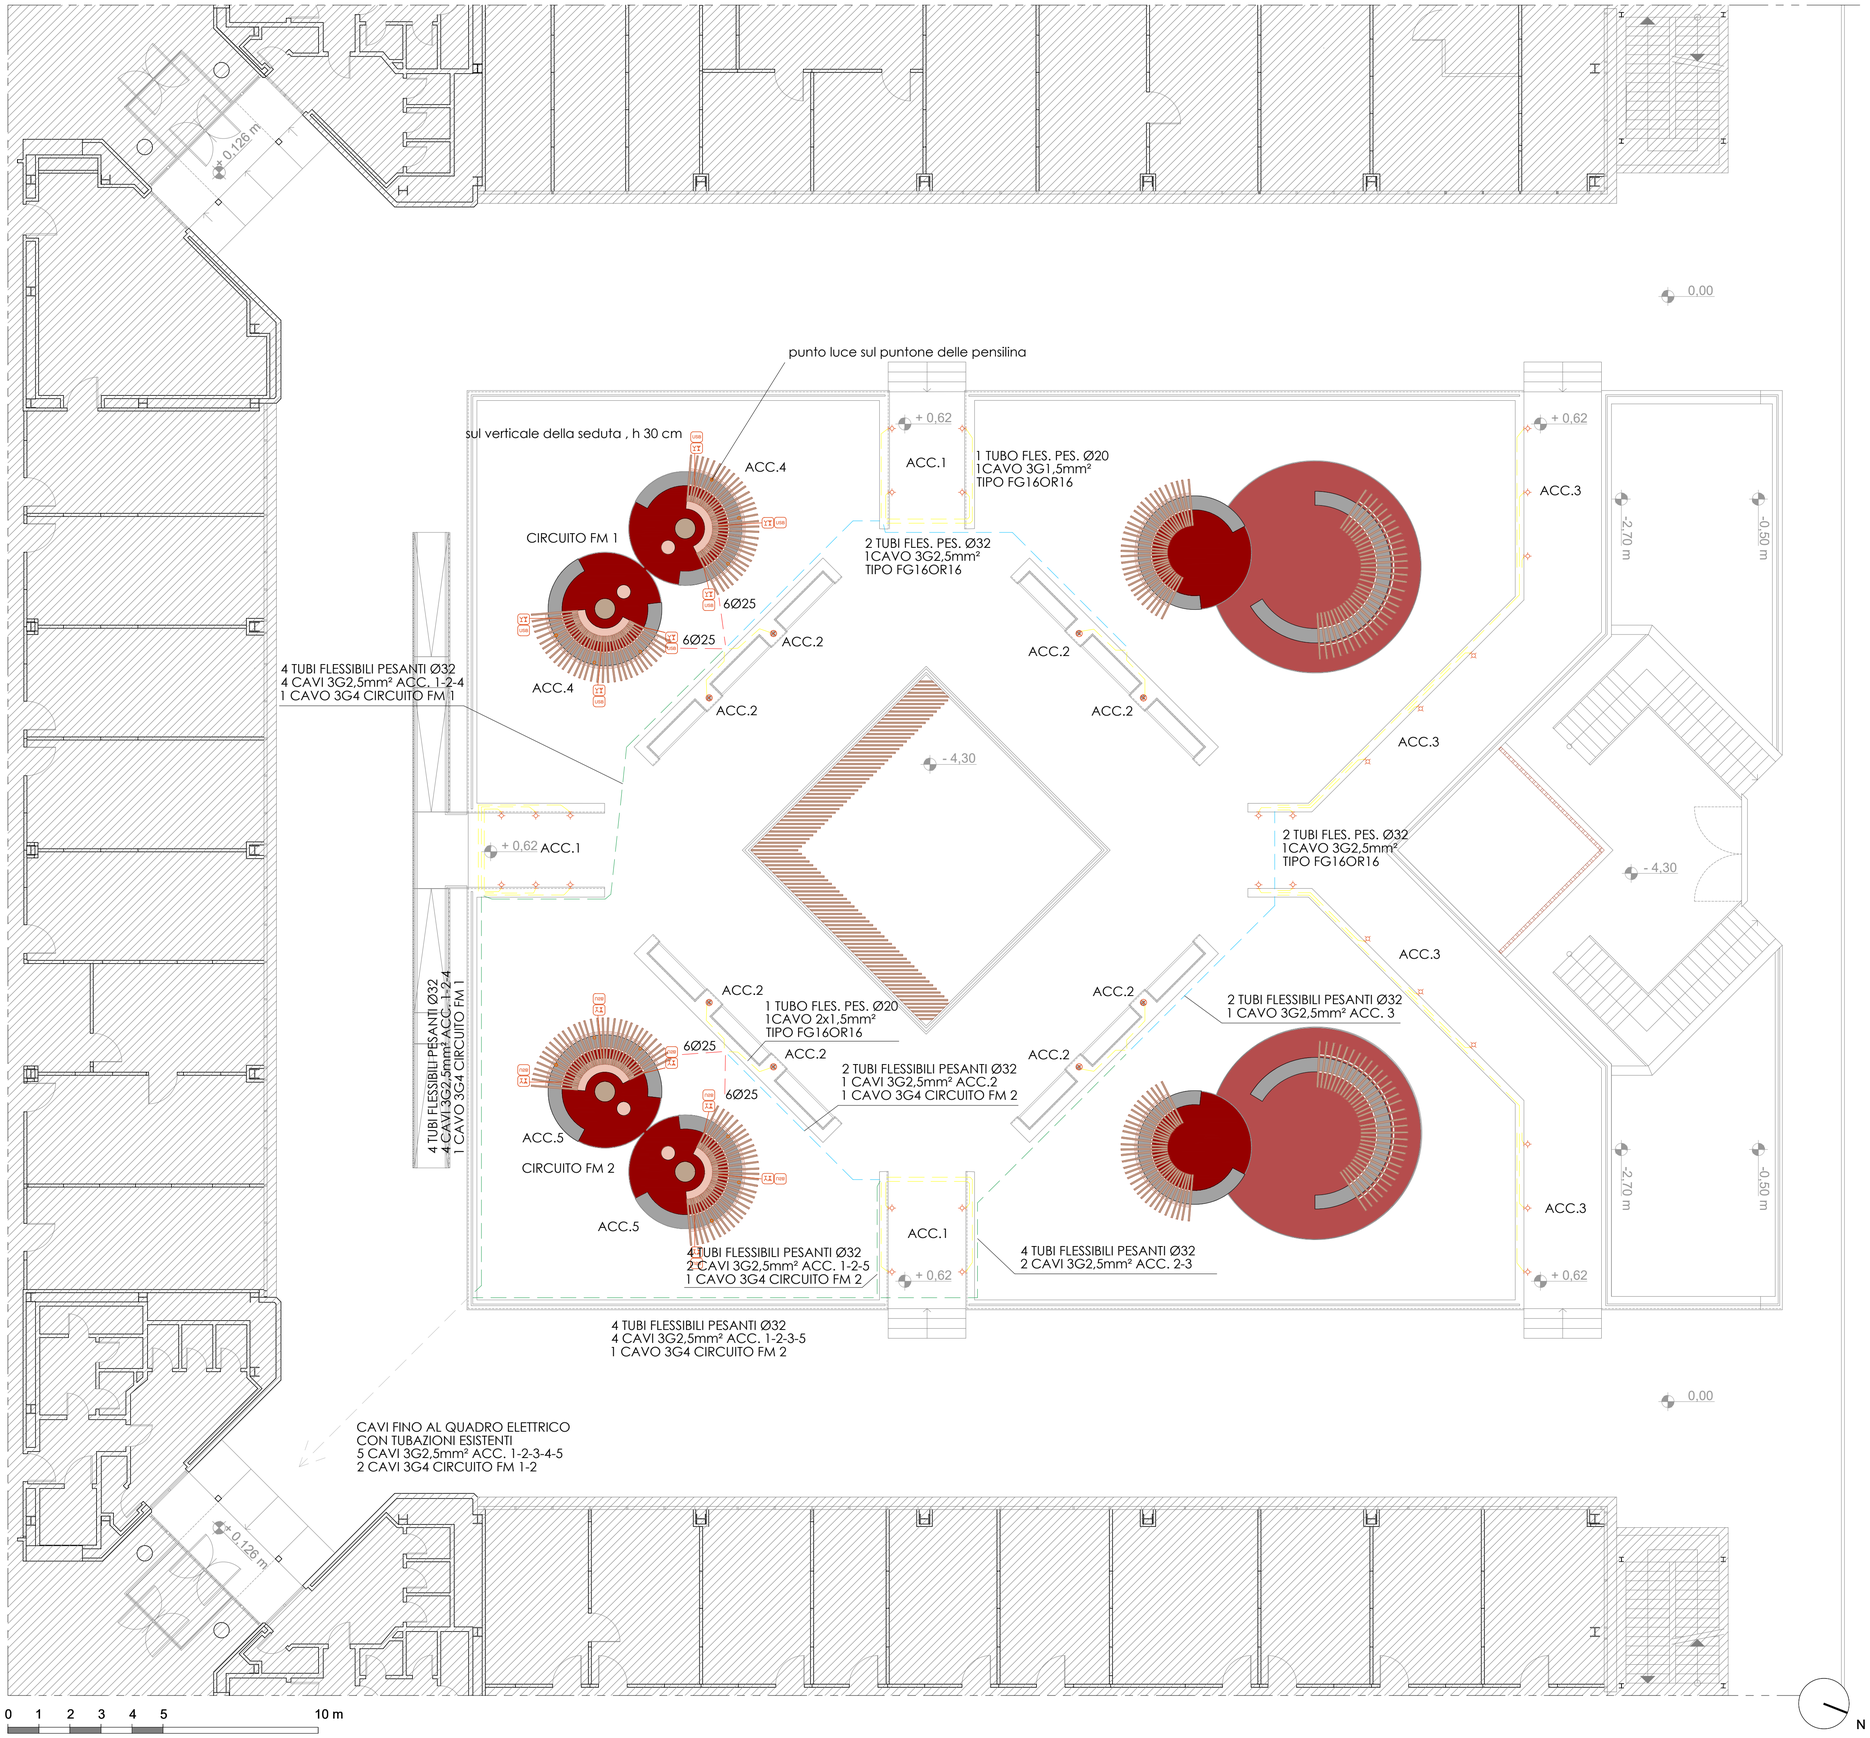

CORPI ILLUMINATI - Marca Platek

LAMPIONE:

3333694DALI
TRIS 2600 - 1 COB LED 2700K

Tipo di sorgente	1 COB LED
Temperatura colore	2700K
CRI	>80
MCADAMS	3
LM 80/TM-21	L80B10@>60Kh
Potenza sorgente	37,00 W
Flusso nominale	4900 lm
Potenza alla spina	39,00 W
Flusso reale	3820 lm
Intensità massima	445 cd/klm
Alimentazione	220 ÷ 240V
Frequenza di funzionamento	50/60 Hz
Fattore di potenza	0,95
Tipo dimmerazione	DALI
Classe isolamento	II
Apparecchi per interruttori	B16A Max 32
Corrente di spunto	8.84A 37.42^{2}s
Tipo di cablaggio	Esterno
n.conduttori e sez conduttori	4 x 1.00 mm2
Tipo di cavo	H05RN-F
Connettore	Morsettiera per portella palo
Grado di protezione	IP66
Resistenza alla rottura	IK10
Tipo diffusore	metacrilato trasparente
Spessore diffusore	4 mm

LUCE SEGNAPASSO:

3482199 TEAM Round - LED 2700K Asimmetrica

Tipo di sorgente	LED
Temperatura colore	2700K
CRI	>80
MCADAMS	3
LM 80/TM-21	L80B10@>60Kh
Potenza sorgente	7,20 W
Flusso nominale 800	lm
Potenza alla spina	8,00 W
Flusso reale	410 lm
Intensità massima	845 cd/klm
Apertura fascio	Asimmetrica
Alimentazione	220 ÷ 240V
Frequenza di funzionamento	50/60 Hz
Fattore di potenza	1,00
Tipo dimmerazione	TRIAC
Classe isolamento	I
Tipo di cablaggio	Esterno
n.conduttori e sez conduttori	3 x 1,00 mm2
Lunghezza cavo	50 mm;
Tipo di cavo	H05RN-F
Connettore	IP68 - In linea
Grado di protezione	IP66
Resistenza alla rottura	IK08
Tipo diffusore	metacrilato trasparente
Spessore diffusore	2 mm

FARETTO :

9405093
NANO - 1 LED 2700K 21°

Tipo di sorgente	1 LED
Temperatura colore	2700K
CRI	>80
MCADAMS	3
LM 80/TM-21	L80B10@>60Kh
Potenza sorgente	2,00 W
Flusso nominale	250 lm
Potenza alla spina	2,70 W
Flusso reale	160 lm
Intensità massima	5595 cd/klm
Apertura fascio	21°
Alimentazione	24V
Frequenza di funzionamento	DC
Tipo dimmerazione	PWM
Classe isolamento	III
Tipo di cablaggio	Esterno
n.conduttori e sez conduttori	2 x 0,50 mm2
Lunghezza cavo	5.000 mm;
Tipo di cavo	gomma+FEP
Connettore	Da ordinare separatamente
Grado di protezione	IP66
Resistenza alla rottura	IK08
Tipo diffusore	vetro extrachiaro trasparente
Spessore diffusore	6 mm

LEGENDA

- Luce segnapasso sui muretti - H 20 cm da terra
- Nuovi lampioni per esterni
- Faretti orientabili da ancorare sul puntone in ferro di sostegno dei listelli delle pensiline
- USB Presa USB integrate sul verticale delle sedute - H 30 cm da terra
- Presa Schuko universale + presa bivalente 10/16A integrate sul verticale delle sedute - H 30 cm da terra

TUBAZIONE FLESSIBILE SERIE PESANTE CON:

1 TUBO	Ø 20mm
2 TUBI	Ø 32mm
4 TUBI	Ø 32mm
6 TUBI	Ø 25mm

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

Consiglio Nazionale delle Ricerche
AREA TERRITORIALE RICERCA DI ROMA 2
Via del Fosso del Cavaliere,100 - 00133 Roma

Progetto
F044/2024 - SERVIZIO DI INGEGNERIA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E/O ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO L'AREA TERRITORIALE DI RICERCA DI ROMA 2 - TOR VERGATA

Progettazione

STUDIO RAUCO
Architettura"Ingegneria
Via Galvani, 60 00153 ROMA
Tel/Fax.+39 06 5781467
e-mail: info@studiorauco.it

RAUCO MAURO
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
Ingegnere
18.12.2024 18:44:11 GMT+01:00

Affidatario del Servizio:
Ing. Mauro Rauco
Via Amico Paolino 35, 00178 - Roma
CF: RCAMRC58D02H501I - P.IVA:04744750586
Contratto Prot. 0342235 del 25/09/2024
Codice CIG: B33A67A3F3

Gruppo di Progettazione:
Arch. Marco Rauco
Arch. Fabiana Rauco
Ing. Viviana Rauco
Arch. Gaia Rauco

Responsabile Ufficio Tecnico ARTOV
Il RUP:
Geom. Giorgia Lupo

Intervento
INTERVENTI DI CUI AL DM 737/2021
LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CORTILE DELL'EDIFICIO U

Tavola
Co.U ES.07.a

Titolo
IMPIANTO ELETTRICO

Revisioni

Data 04/11/2024

Scala A1 @ 1:100 - A3 @ 1:200

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI