

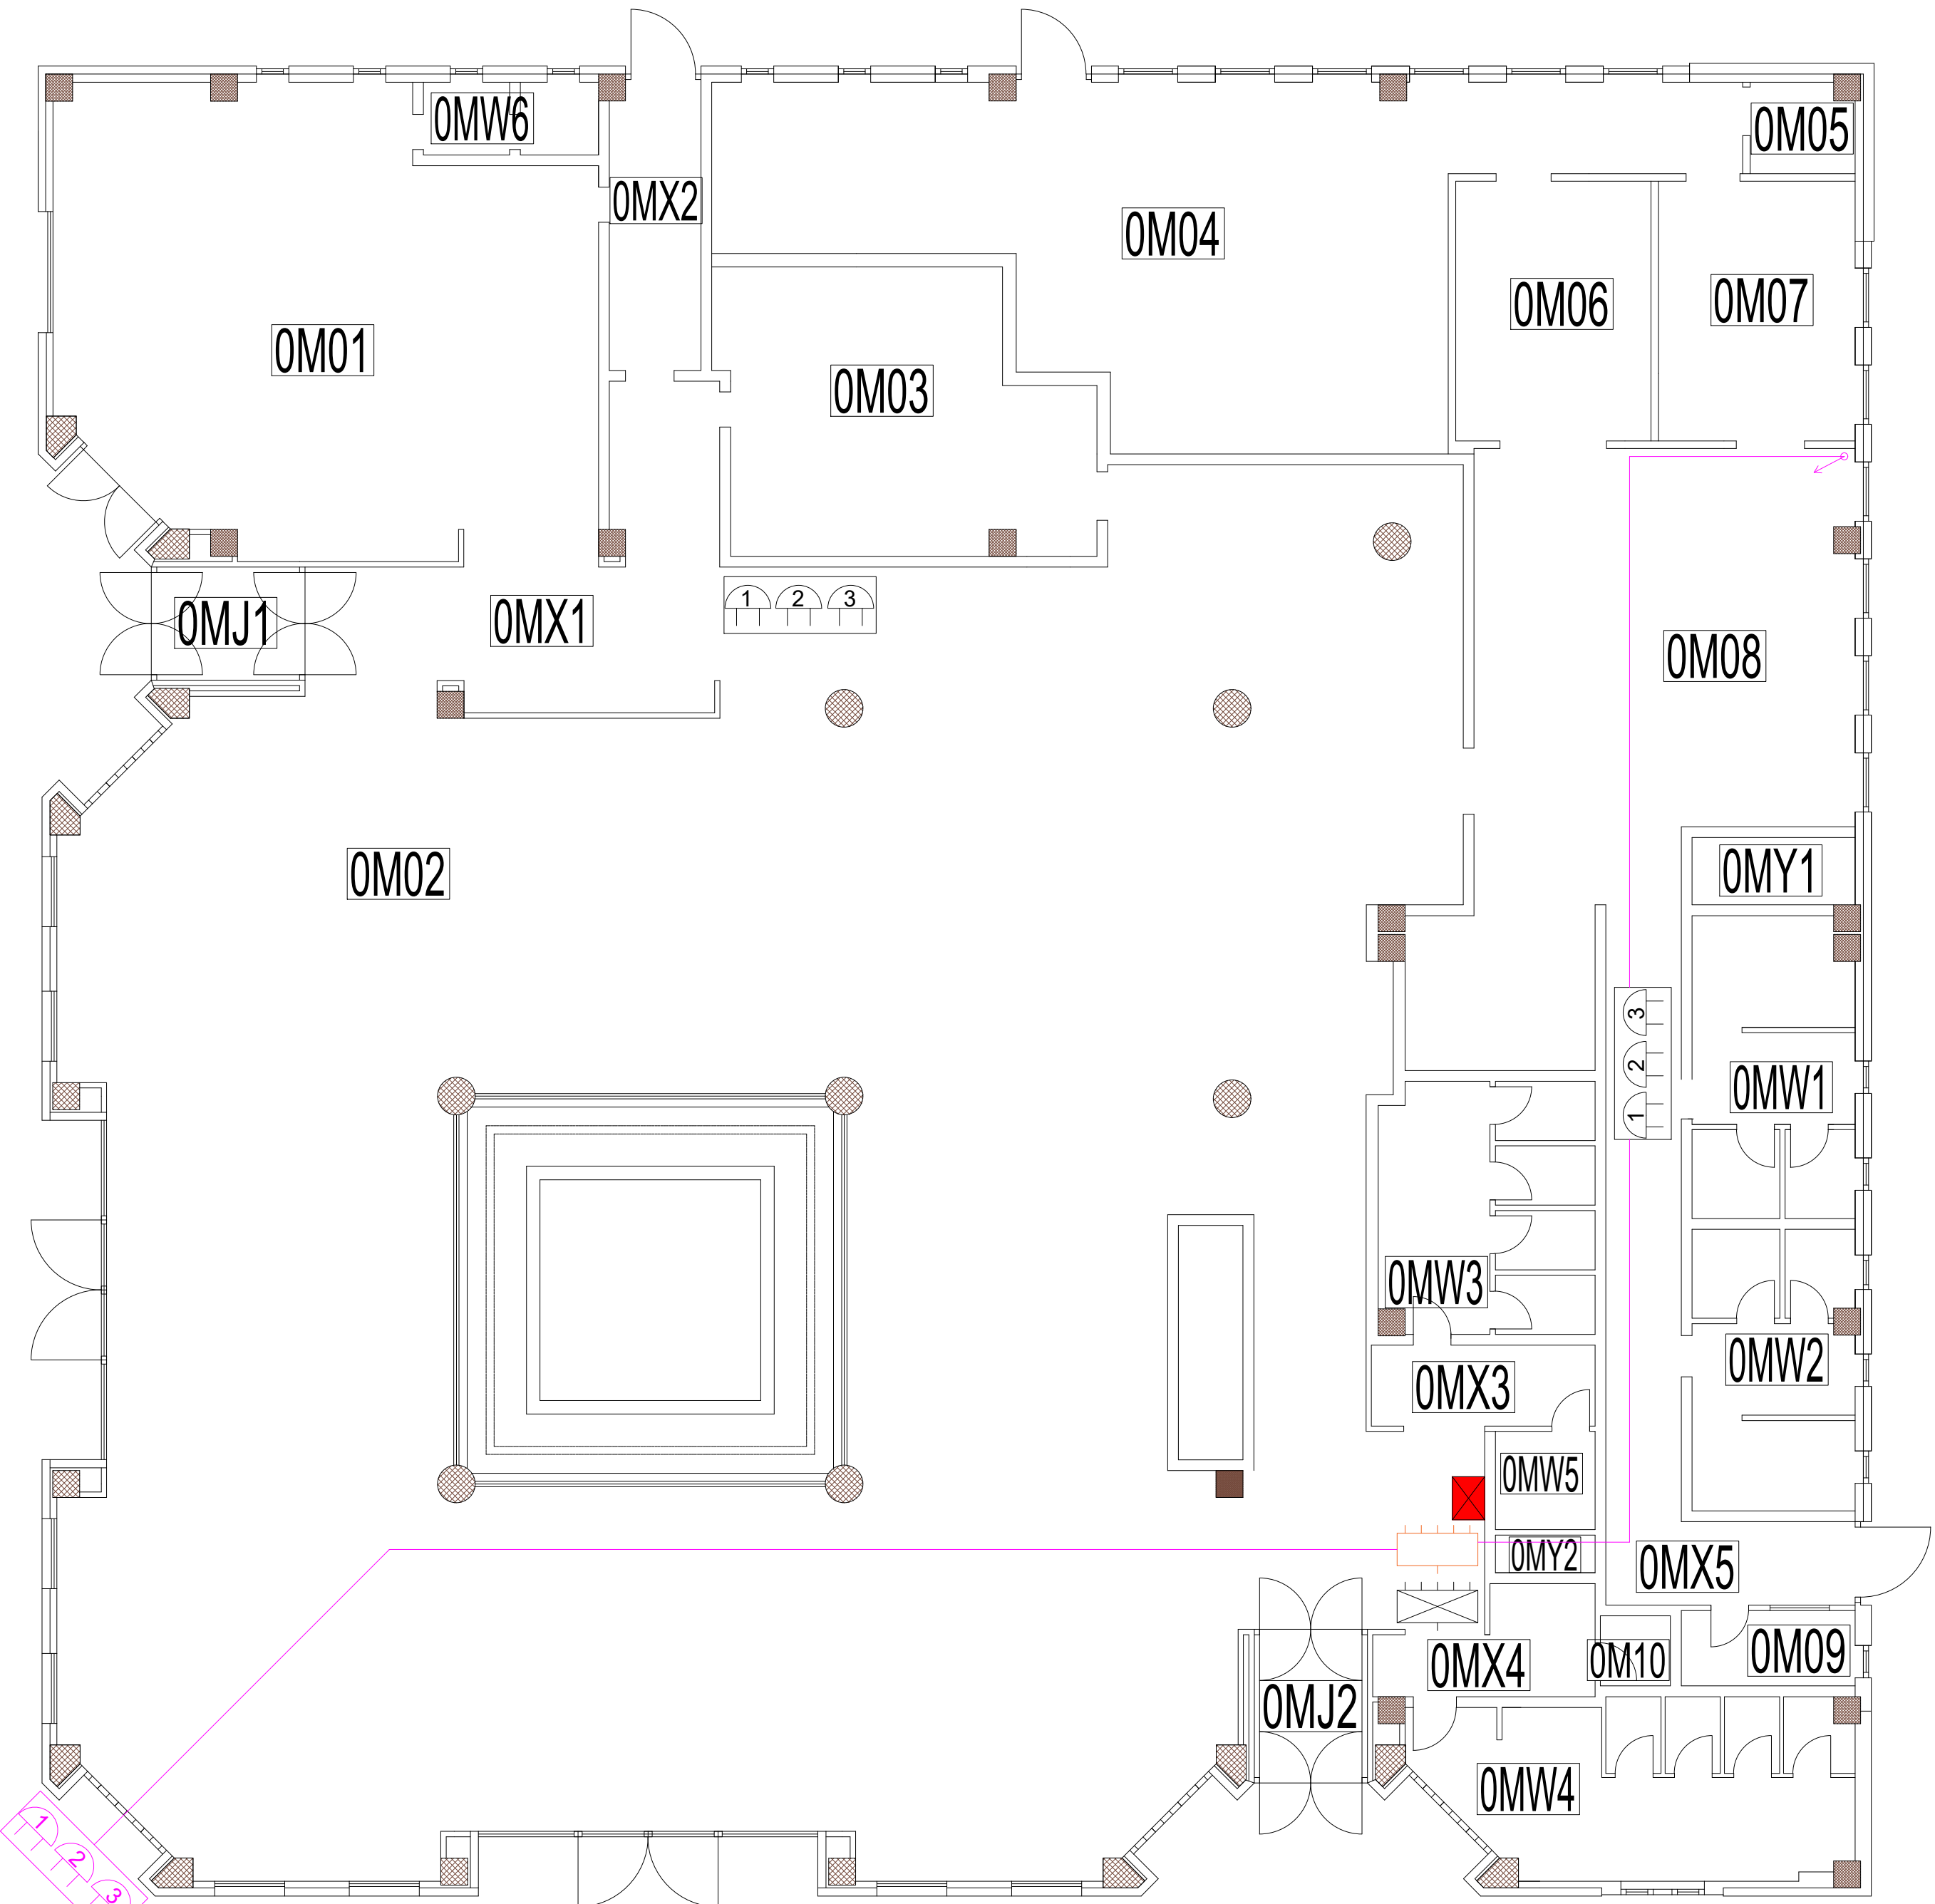


PARTICOLARE CASSONETTO LUMINOSO

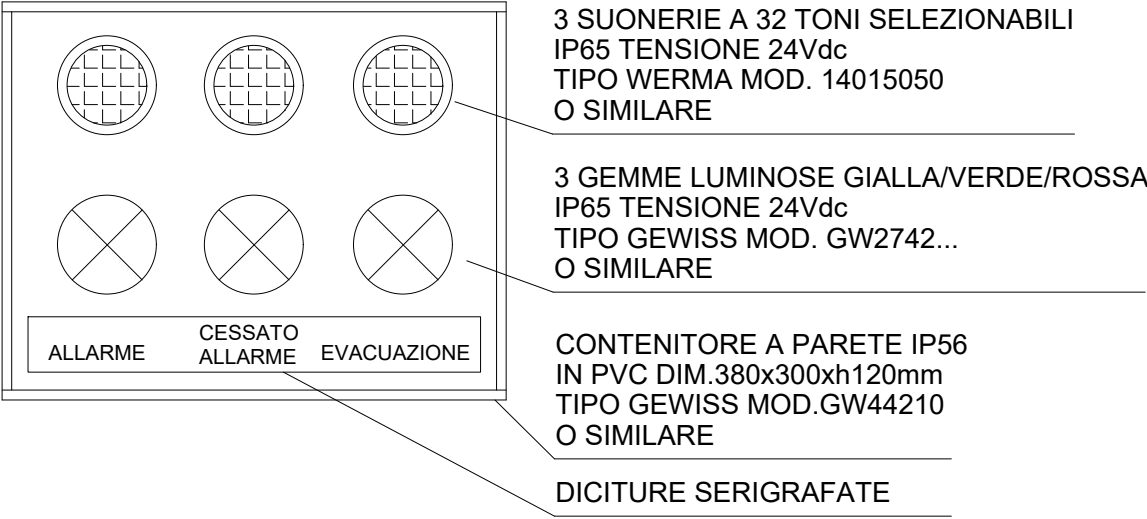

PIANO TERRA

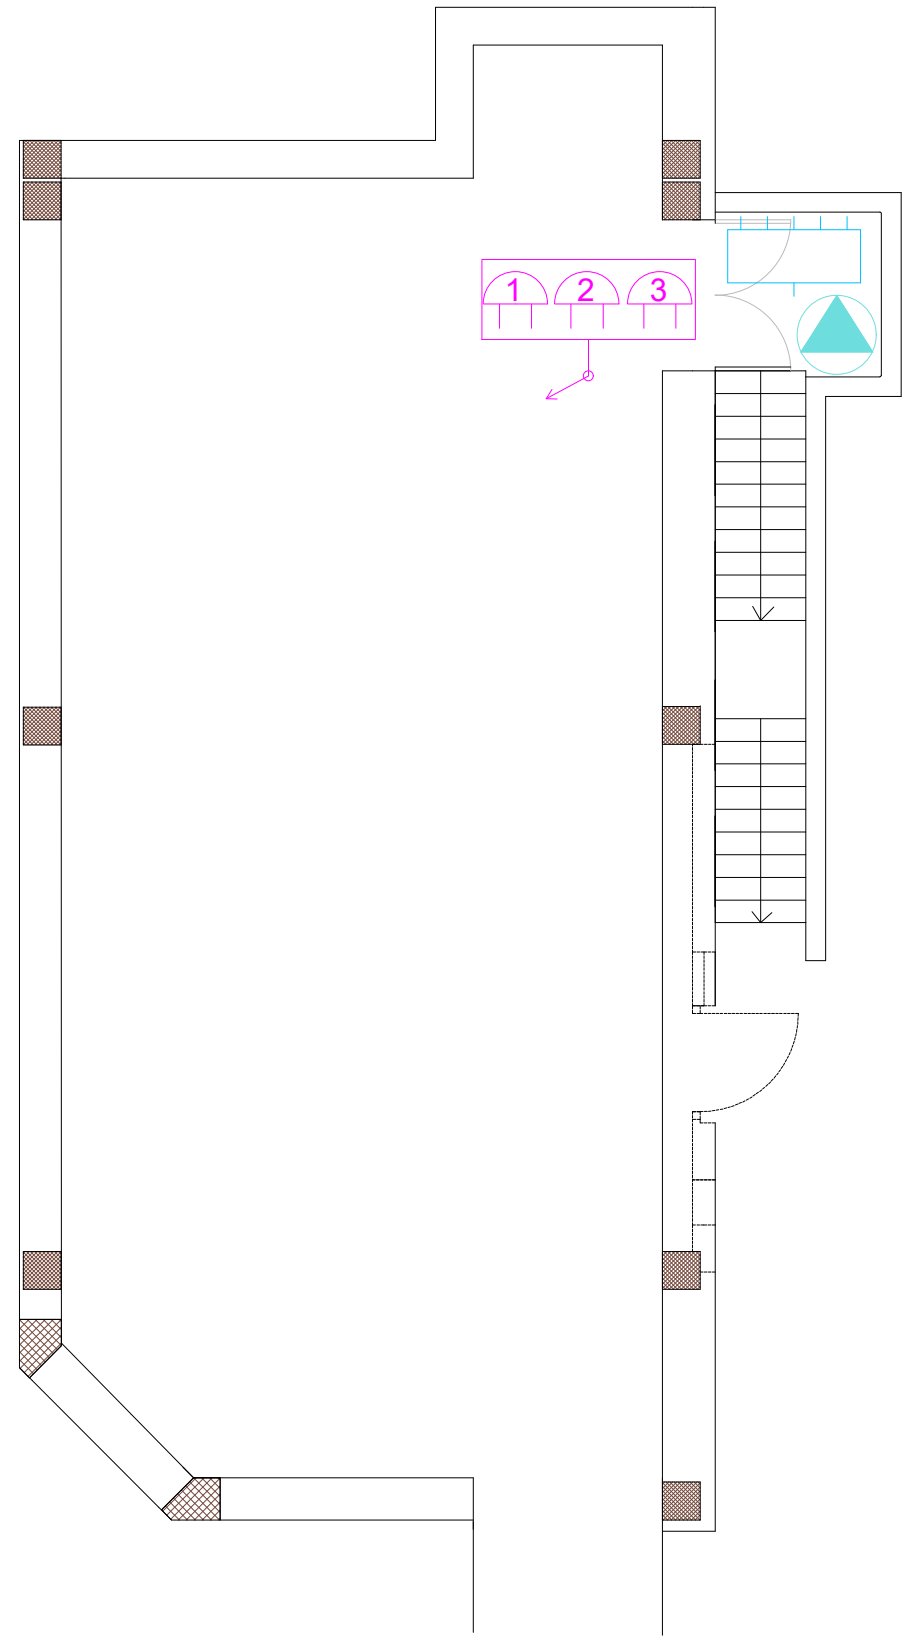

PIANO INTERRATO



LEGENDA

	QUADRO SERVIZI UPS ESISTENTE INSTALLARE INT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 2x10A 6kA Id 0,03A
	QUADRO ALIMENTAZIONE SISTEMA DI SEGNAZIONE ALLARMI EDIFICIO DA REALIZZARE ALIMENTATO CON CAVO FTG18OM16 3x1,5mm <sup>2</sup> IN TUBO RIGIDO Ø25
	ARMADIO RACK ESISTENTE
	CASSONETTO LUMINOSO ESISTENTE
	CASSONETTO LUMINOSO DA REALIZZARE (VEDI PARTICOLARE)
	PERCORSO PER ALIMENTAZIONE NUOVI CASSONETTI LUMINOSI CON TUBO IN PVC RIGIDO Ø25 E CAVO RESISTENTE AL FUOCO FTG18OM16 4x1,5mm <sup>2</sup>
	QUADRO SISTEMA DI SUPERVISIONE POMPE RILANCIO ACQUA



**Consiglio Nazionale delle Ricerche**  
AREA TERRITORIALE RICERCA DI ROMA 2  
Via del Fosso del Cavaliere, 100 - 00133 Roma

Progetto  
F044/2024 - SERVIZIO DI INGEGNERIA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DI FATIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E/O ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO L'AREA TERRITORIALE DI RICERCA DI ROMA 2 - TOR VERGATA

Progettazione <b>STUDIO RAUCO</b> Architettura-Ingegneria Via Galvani, 60 00153 ROMA Tel / Fax: +39 06 5781667 e-mail: info@studiorauco.it	Affidatario del Servizio: Ing. Mauro Rauco Via Anicio Polluce 35 00178 - Roma CF: 02464830001001 - FAX: 0674735506 Contabile: Prov. 00022586 25/01/2024 Codice CIG: 83384730F3	Gruppo di Progettazione: Arch. Marco Rauco Arch. Fabiana Rauco Ing. Viviana Rauco Arch. Gilda Rauco P.Ind. Lorenzo Ceccacci	Responsabile Ufficio Tecnico ARTOV  Il RUP: Geom. Giorgio Lupo
---	---	--	--

Intervento INTERVENTI DI CUI AL DM 737/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' EDIFICIO VIGILANZA	Tavola <b>IE-07</b>
---	------------------------

Titolo PLANIMETRIA EDIFICIO "M INDIVIDUAZIONE QUADRI DI SEGNAZIONE	Revisioni	Data 29/04/2025
Scala A1 @ 1:100		

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI

