



3 SUONERIE A 32 TONI SELEZIONABILI
IP65 TENSIONE 24Vdc
TIPO WERMA MOD. 14015050
O SIMILARE


3 GEMME LUMINOSE GIALLA/VERDE/ROSSA
IP65 TENSIONE 24Vdc
TIPO GEWISS MOD. GW2742...
O SIMILARE

CONTENITORE A PARETE IP56
IN PVC DIM.380x300xh120mm
TIPO GEWISS MOD.GW44210
O SIMILARE

DICITURE SERIGRAFATE

ALLARME CESSATO ALLARME EVACUAZIONE





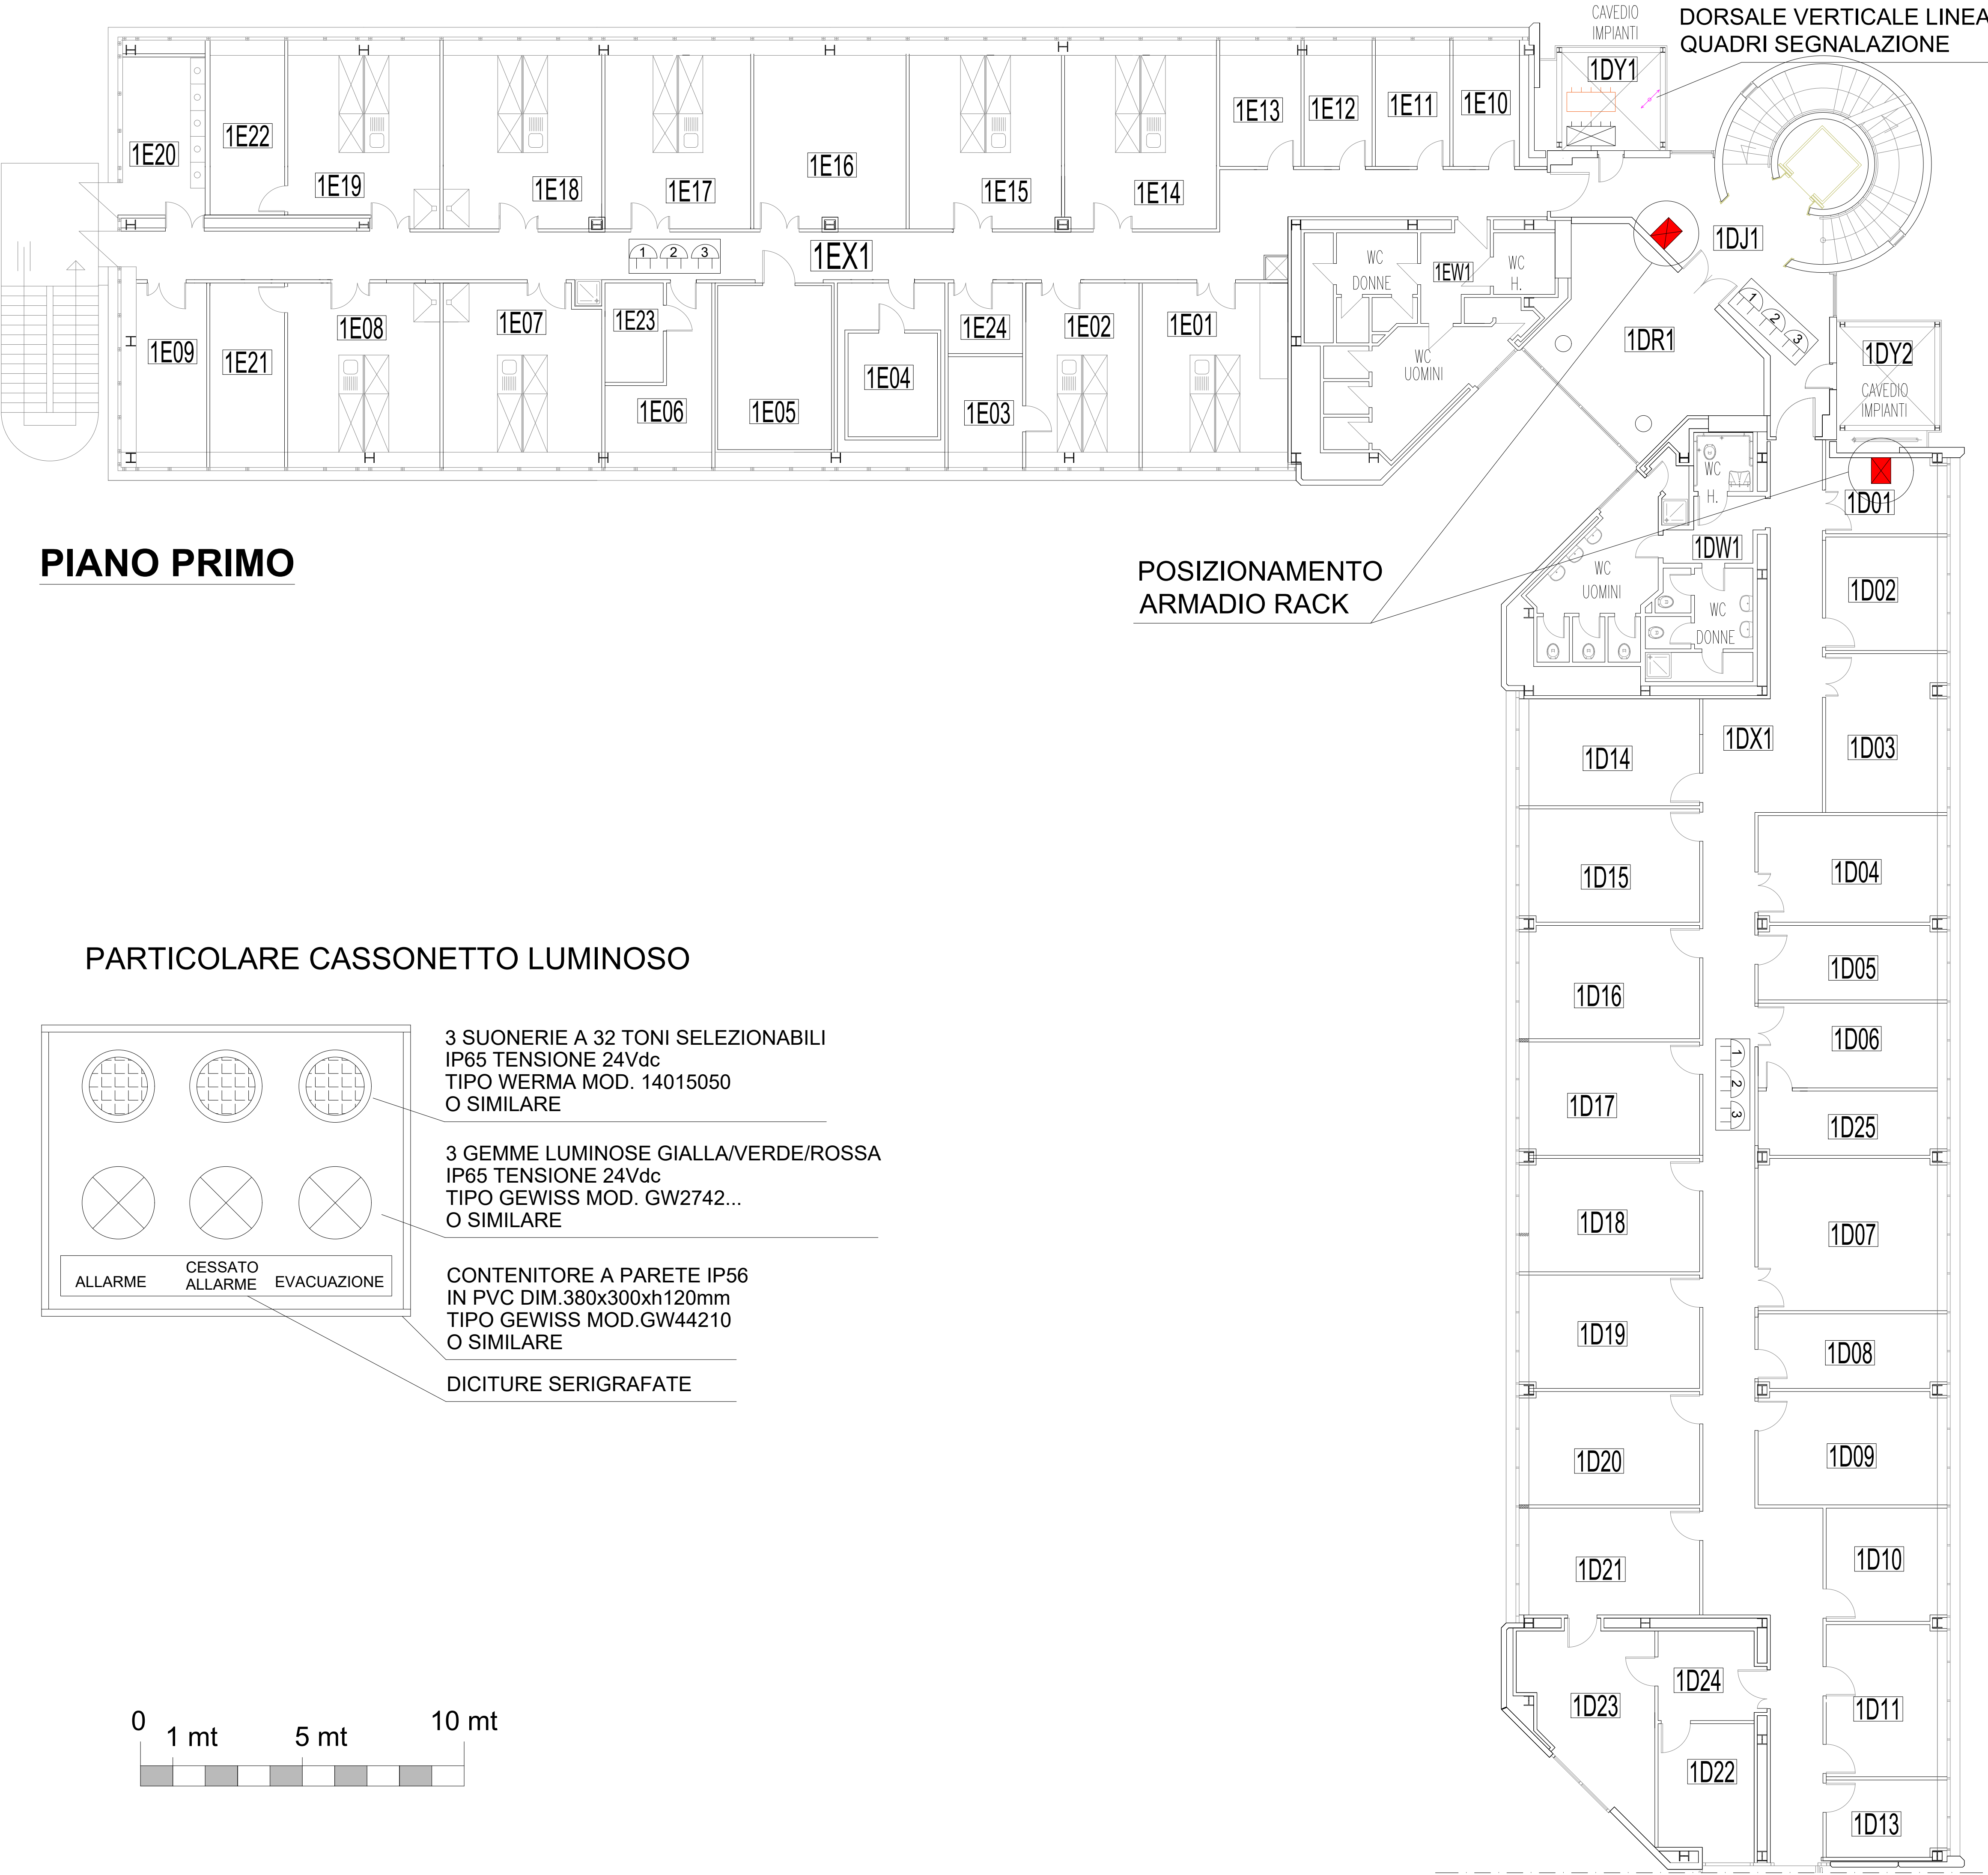

PIANO PRIMO

POSIZIONAMENTO
ARMADIO RACK

PARTICOLARE CASSONETTO LUMINOSO

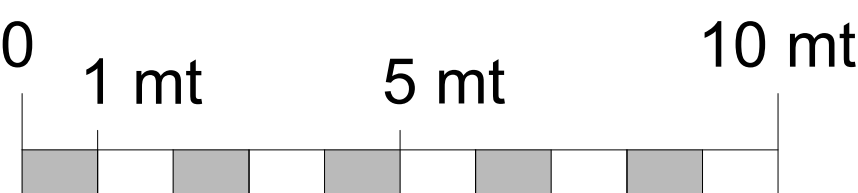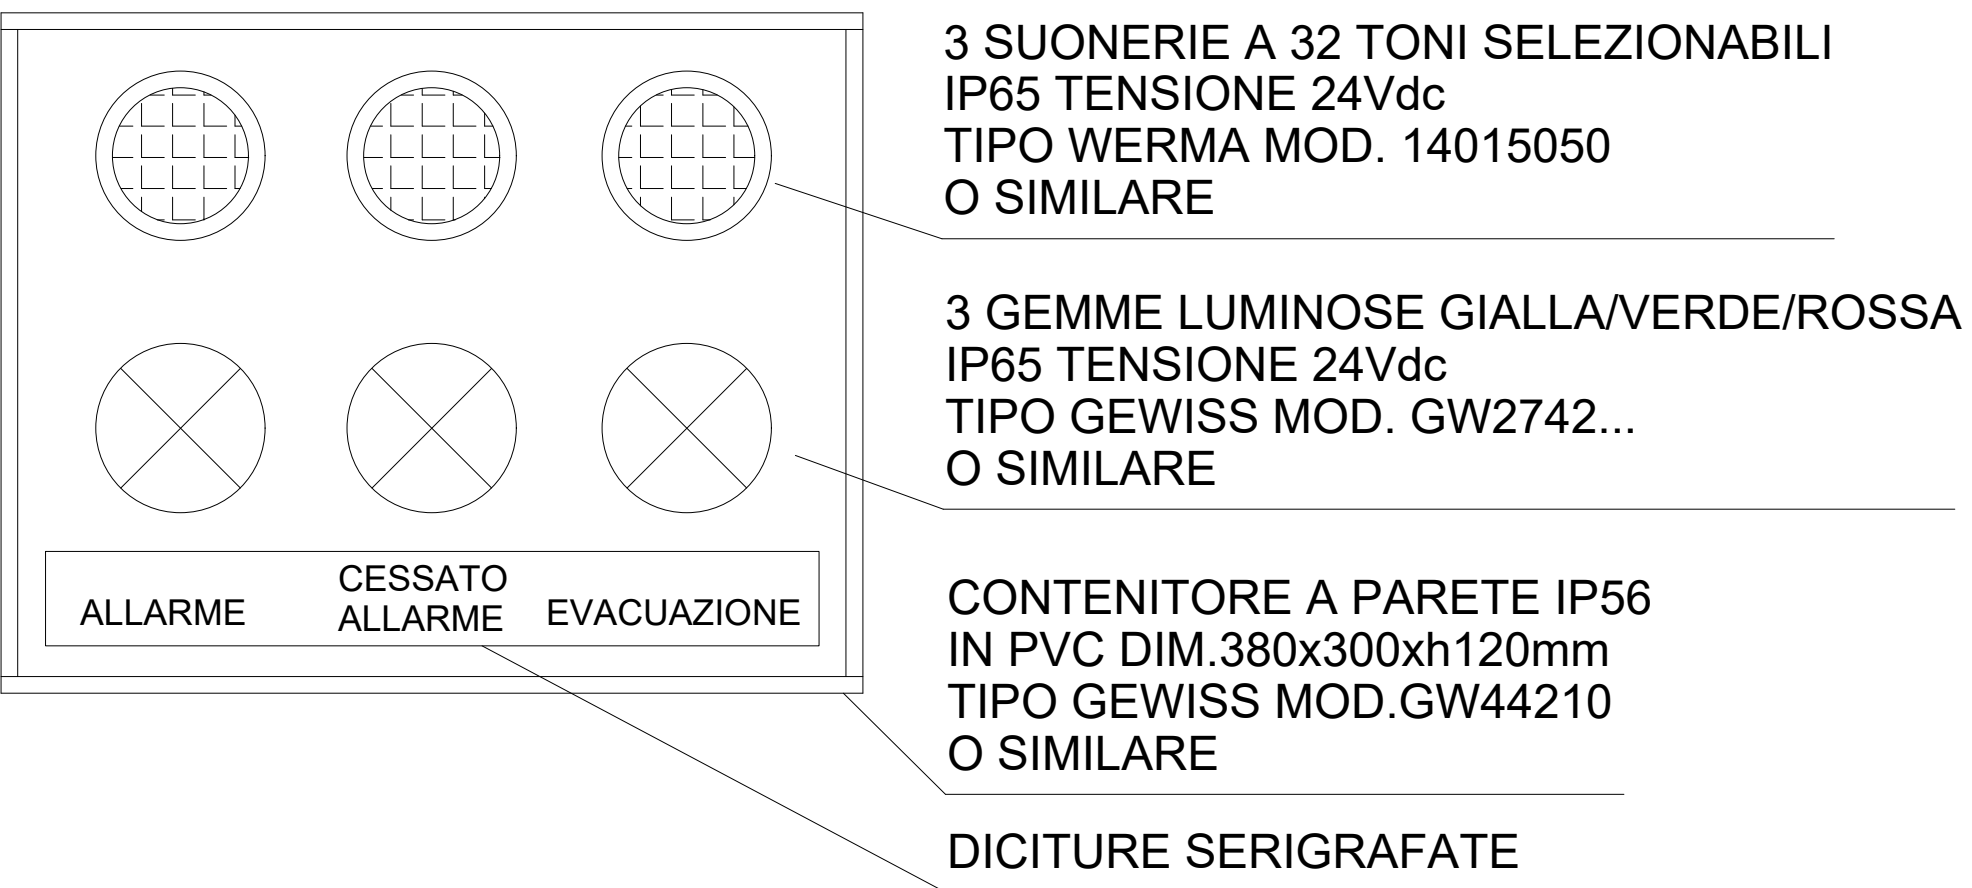

QUADRO SERVIZI UPS ESISTENTE
INSTALLARE INT.
MAGNETOTERMICO
DIFFERENZIALE 2x10A 6kA Id 0,03A

QUADRO ALIMENTAZIONE SISTEMA
DI SEGNAZIONE ALLARMI
EDIFICIO
DA REALIZZARE ALIMENTATO CON
CAVO FTG18OM16 3x1,5mm² IN
TUBO RIGIDO Ø25

ARMADIO RACK ESISTENTE

CASSONETTO LUMINOSO
ESISTENTE

CASSONETTO LUMINOSO DA
REALIZZARE (VEDI PARTICOLARE)

PERCORSO PER ALIMENTAZIONE
NUOVI CASSONETTI LUMINOSI CON
TUBO IN PVC RIGIDO Ø25 E CAVO
RESISTENTE AL FUOTO FTG18OM16
4x1,5mm²

QUADRO SISTEMA DI
SUPERVISIONE
POMPE RILANCIO ACQUA

Consiglio Nazionale delle Ricerche
AREA TERRITORIALE RICERCA DI ROMA 2
Via del Fosso del Cavaliere, 100 - 00133 Roma

Progetto

F044/2024 - SERVIZIO DI INGEGNERIA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E/O ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO L'AREA TERRITORIALE DI RICERCA DI ROMA 2 - TOR VERGATA

Progettazione

STUDIO RAUCO
Architettura-Ingegneria
Via Galvani, 60 00153 ROMA
Tel/Fax: +39 06 5781667
e-mail: info@studiorauco.it

Affidatario del Servizio:
Ing. Mauro Raucio
Via Arco Felice 35 00176 Roma
CF: SCARICIS020200011 - P.IVA: 04764710096
Codice Fiscale: 04764710096

Gruppo di Progettazione:
Arch. Maria Raucio
Arch. Fabiana Raucio
Ing. Viviana Raucio
Arch. Gilda Raucio
P.Ind. Lorenzo Ceccacci

Responsabile
Ufficio Tecnico
ARTOV

II RUP: Geom. Giorgia Lupo

Intervento

INTERVENTI DI CUI AL DM 737/2021
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' EDIFICIO VIGILANZA

Tavola

IE-08

Titolo

PLANIMETRIA EDIFICIO "L"
INDIVIDUAZIONE QUADRI DI SEGNAZIONE

Revisioni

Data

29/04/2025



Scala

A1 @ 1:100

Tutti i diritti sono riservati



PARTICOLARE CASSONETTO LUMINOSO

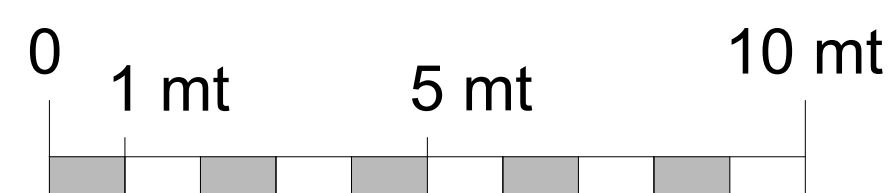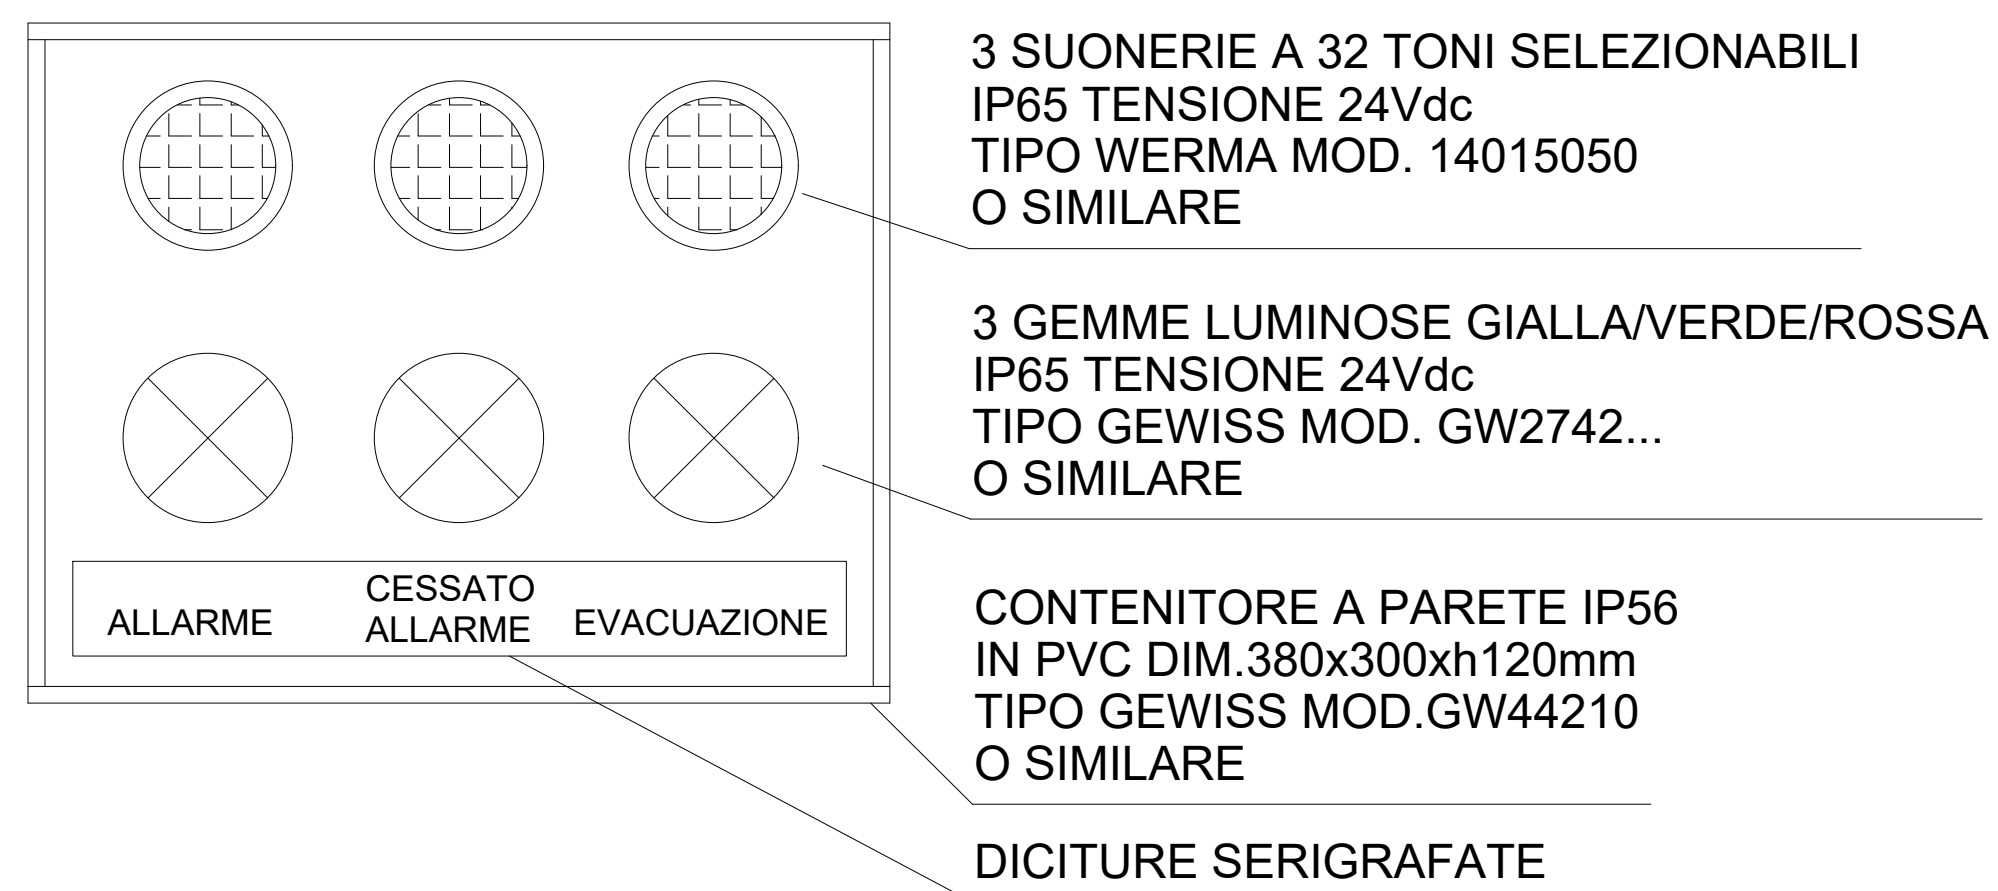


POSIZIONAMENTO ARMADIO RACK

DORSALE VERTICALE LINEA
QUADRI SEGNALAZIONE

LEGENDA

LEGENDA	
	QUADRO SERVIZI UPS ESISTENTE INSTALLARE INT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 2x10A 6kA Id 0,03A
	QUADRO ALIMENTAZIONE SISTEMA DI SEGNALE ALLARMI EDIFICIO DA REALIZZARE ALIMENTATO CON CAVO FTG18OM16 3x1,5mm ² IN TUBO RIGIDO Ø25
	ARMADIO RACK ESISTENTE
	CASSONETTO LUMINOSO ESISTENTE
	CASSONETTO LUMINOSO DA REALIZZARE (VEDI PARTICOLARE)
	PERCORSO PER ALIMENTAZIONE NUOVI CASSONETTI LUMINOSI CON TUBO IN PVC RIGIDO Ø25 E CAVO RESISTENTE AL FUOTO FTG18OM16 4x1,5mm ²
	QUADRO SISTEMA DI SUPERVISIONE POMPE RILANCIO ACQUA

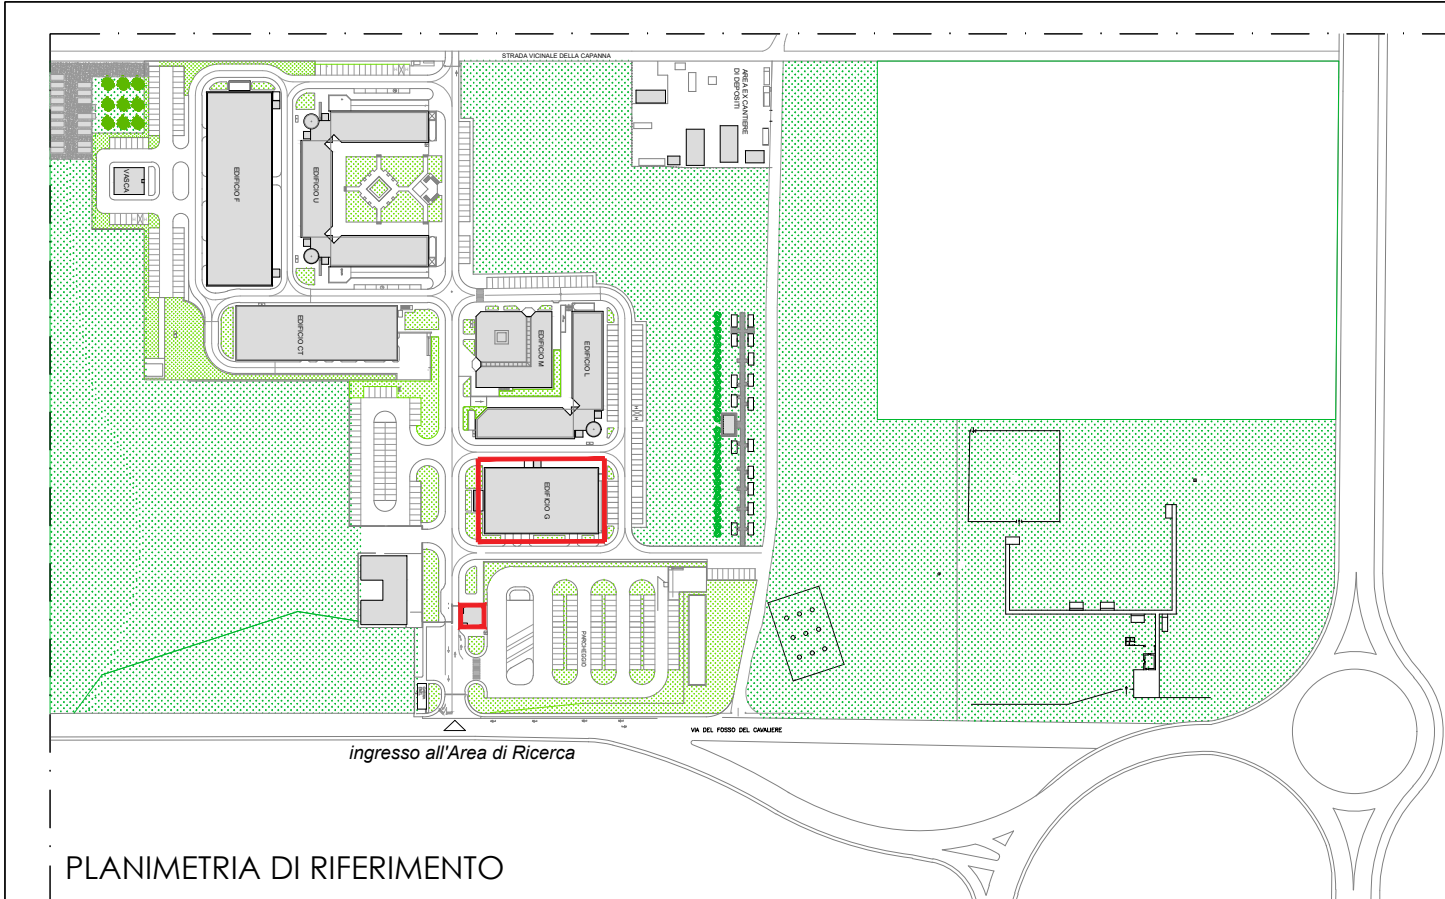

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO



Consiglio Nazionale delle Ricerche

AREA TERRITORIALE RICERCA DI ROMA 2
Via del Fosso del Cavaliere, 100 - 00133 Roma

Progetto

F044/2024 - SERVIZIO DI INGEGNERIA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E/O ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO L'AREA TERRITORIALE DI RICERCA DI ROMA 2 - TOR VERGATA

Progettazione

STUDIO RAUCO
Architettura*Ingegneria
Via Galvani, 60 00153 ROMA
Tel/Fax: +39 06 5781667
e-mail: info@studiorauco.it

Affidatario del Servizio:
Ing. Mauro Rauco

Gruppo di Progettazione:
Arch. Marco Rauco
Arch. Fabiana Rauco
Ing. Viviana Rauco
Arch. Gaia Rauco
P.Ind. Lorenzo Ceccacci

Responsabile
Ufficio Tecnico
ARTOV

II RUP: Geom. Giorgia Lupat

Intervento

INTERVENTI DI CUI AL DM 737/2021
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' EDIFICIO VIGILANZA

Tavola

IE-08

Titolo

PLANIMETRIA EDIFICIO "L"


Revisioni

Data	20/04/2025
------	------------



Scala

A1 @ 1:100

COPERTURA

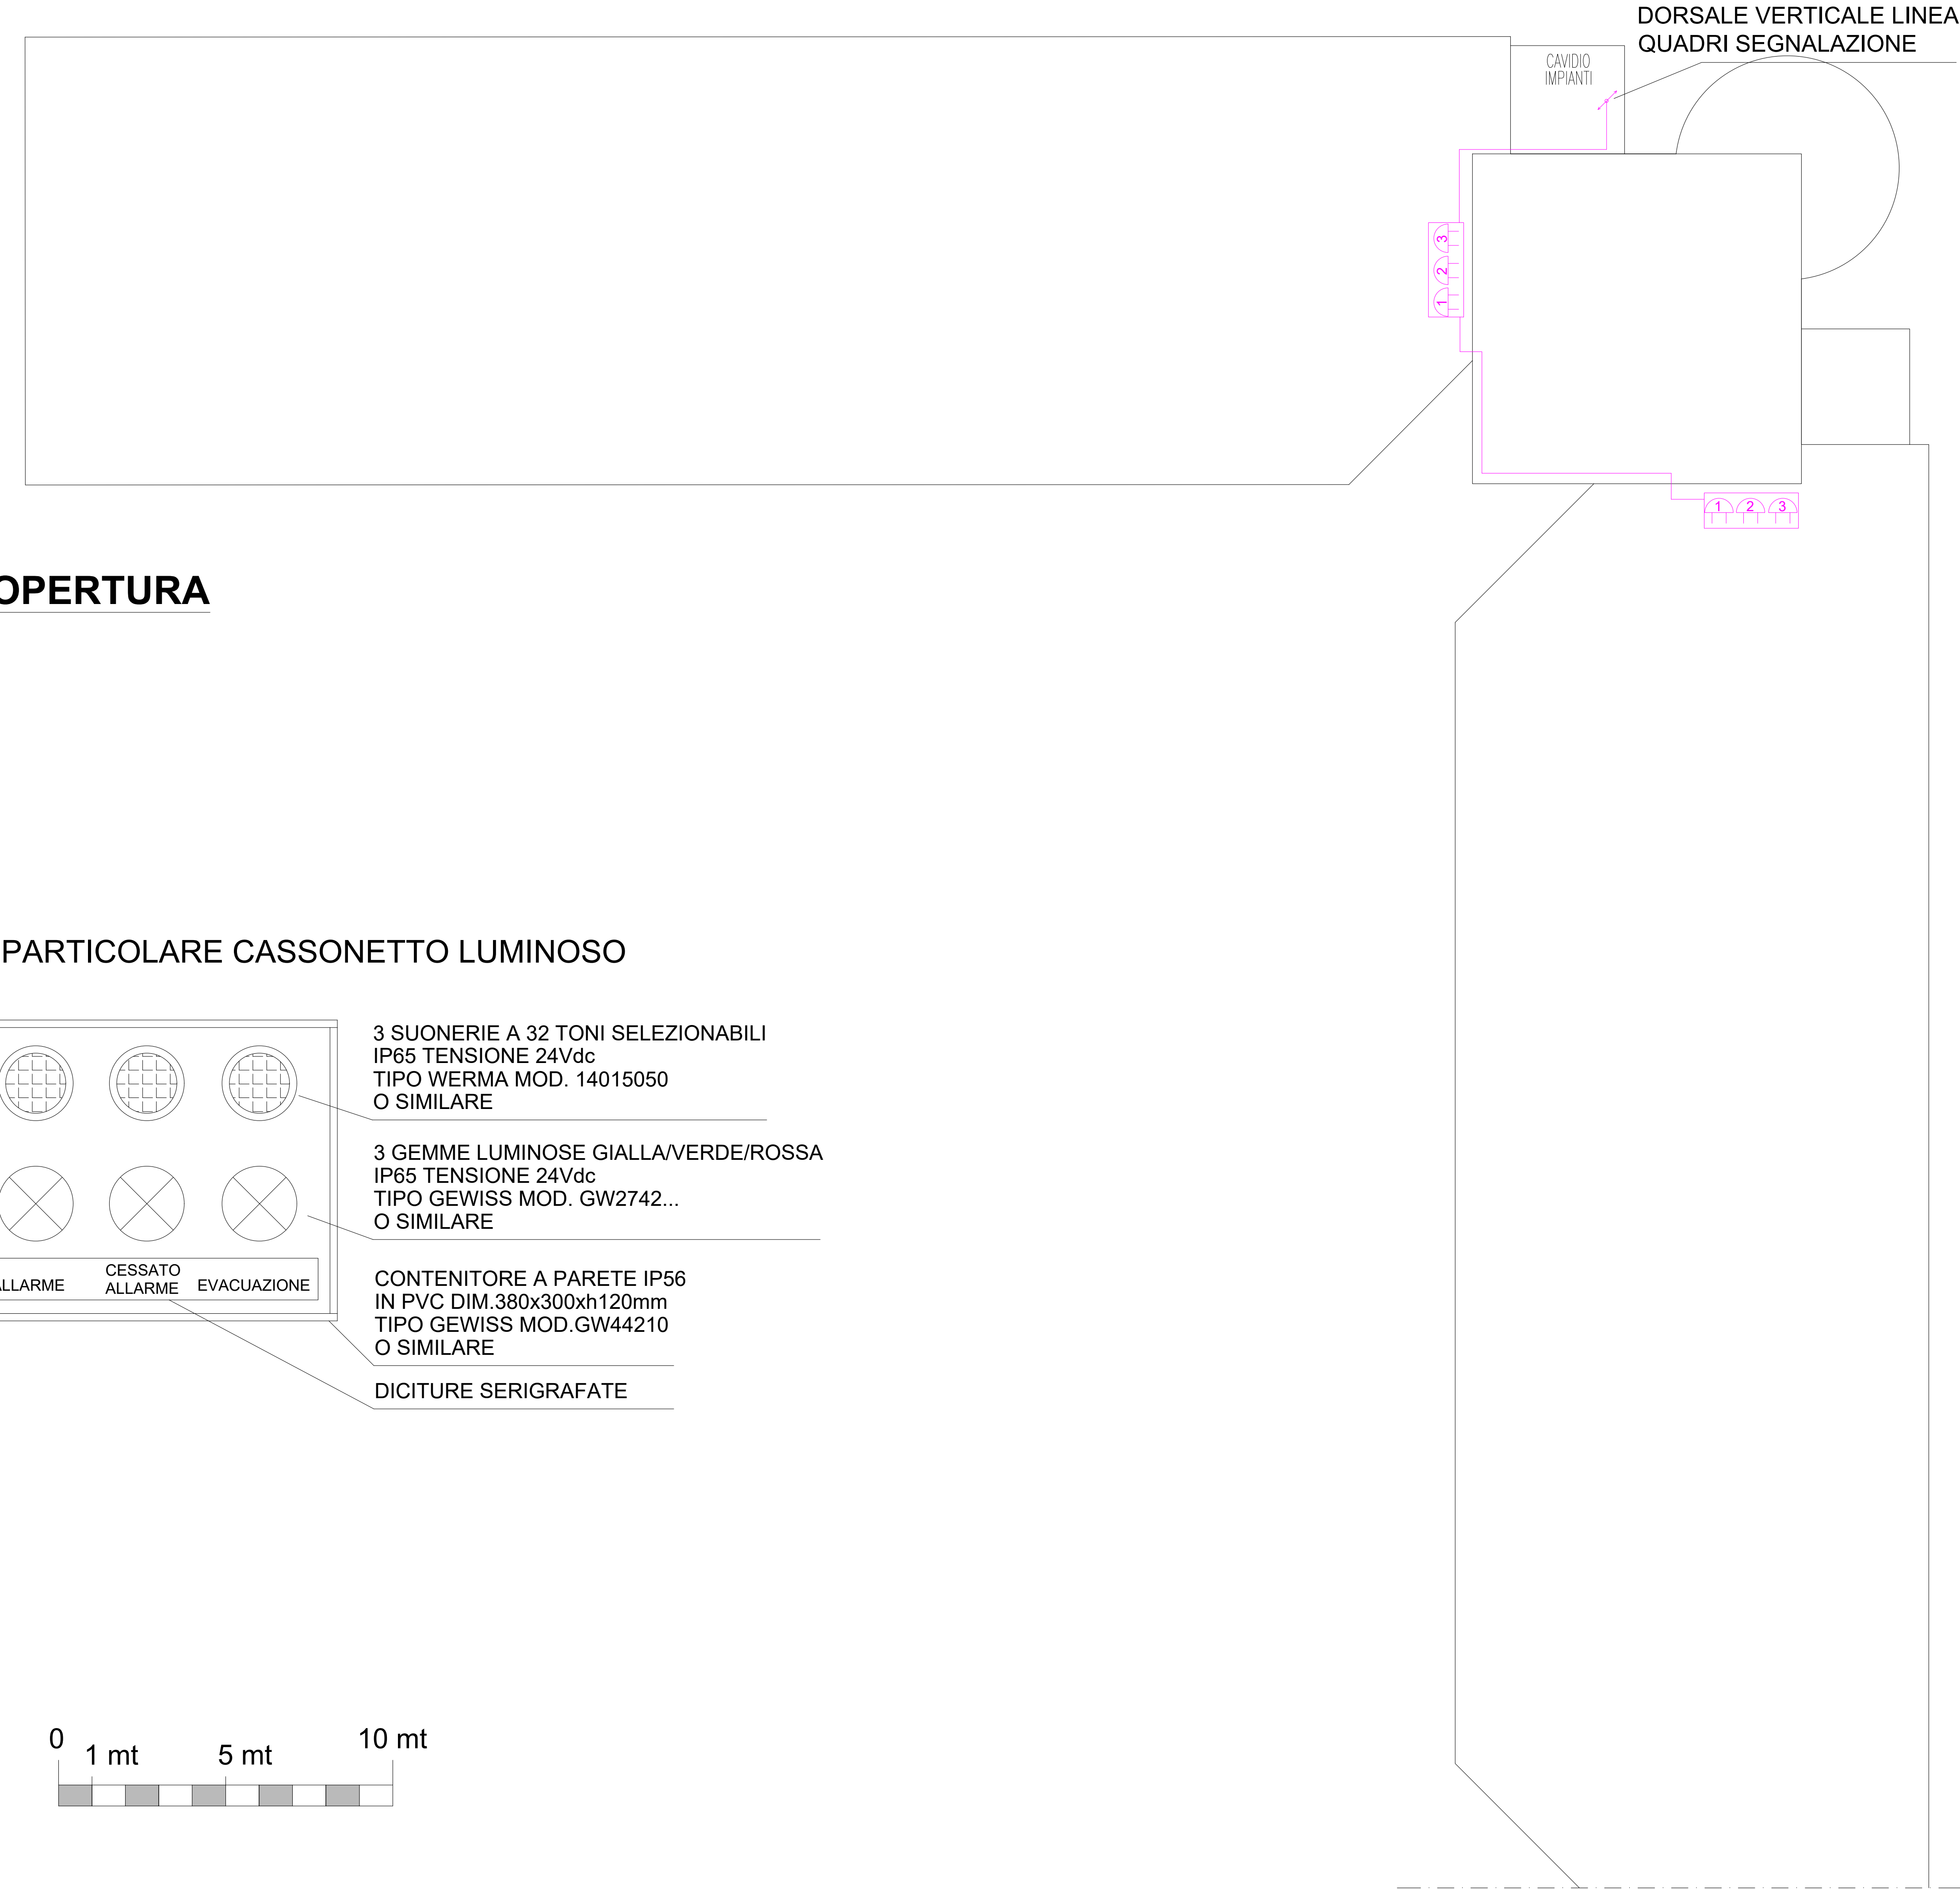

PARTICOLARE CASSONETTO LUMINOSO

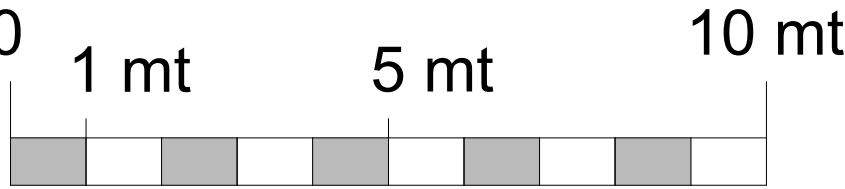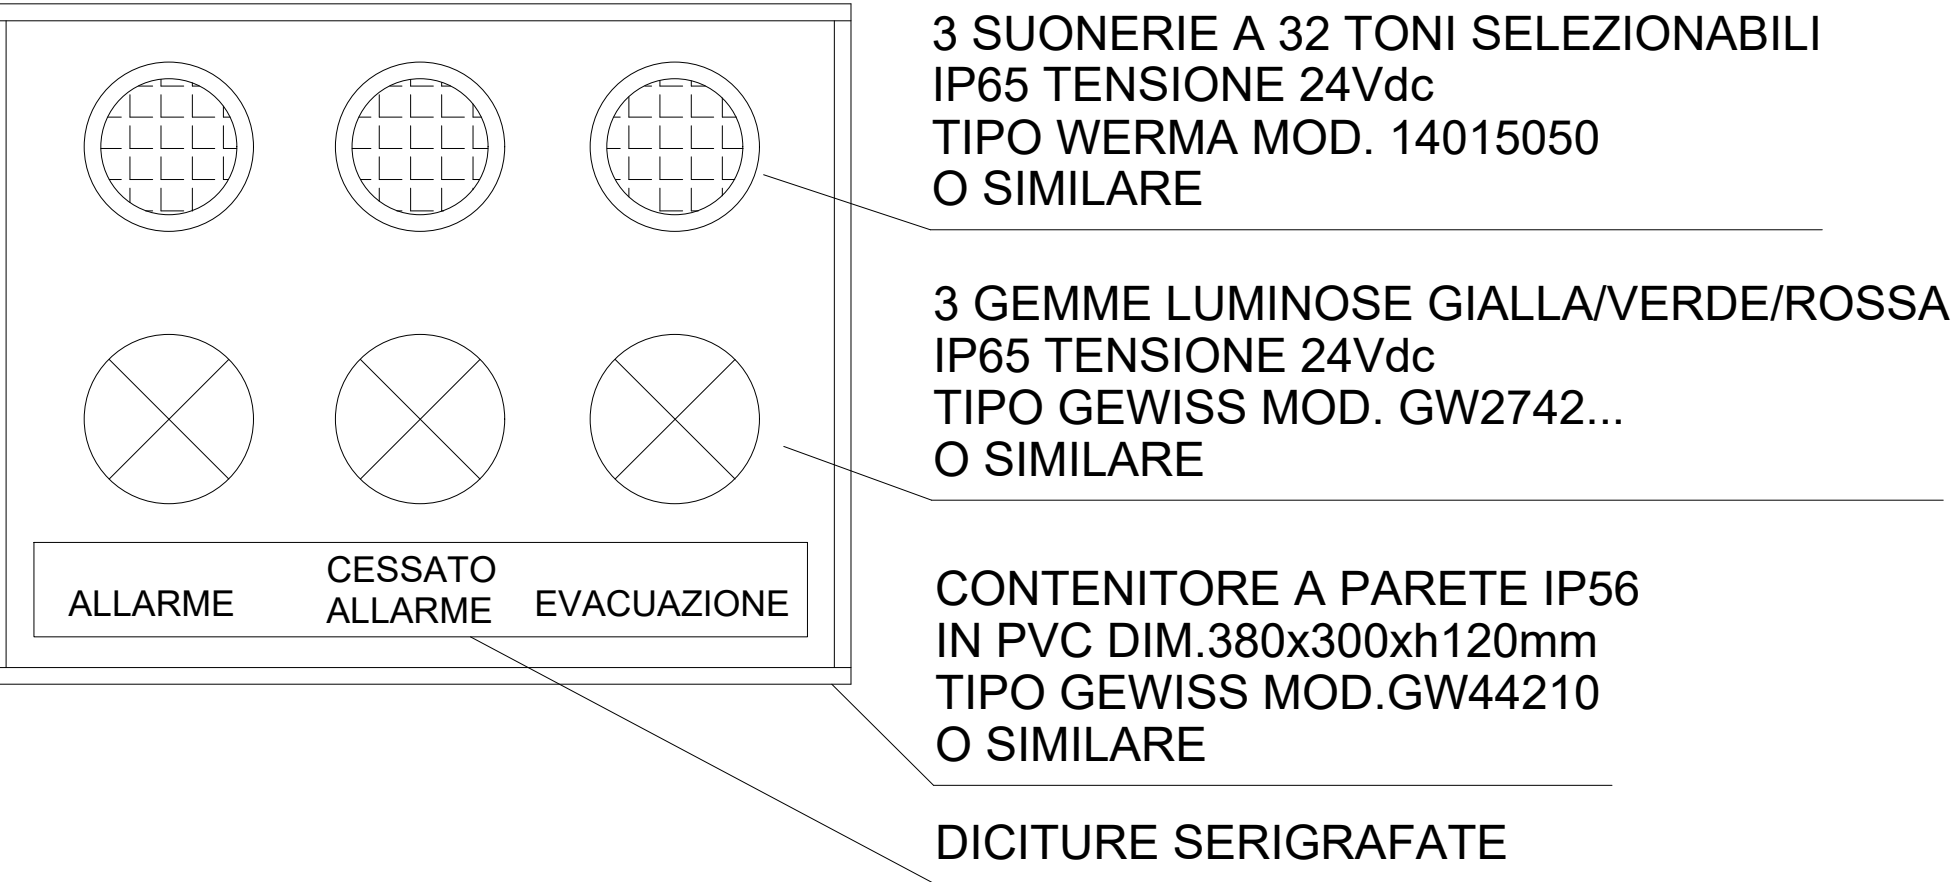

LEGENDA	
	QUADRO SERVIZI UPS ESISTENTE INSTALLARE INT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 2x10A 6kA Id 0,03A
	QUADRO ALIMENTAZIONE SISTEMA DI SEGNALAZIONE ALLARMI EDIFICIO DA REALIZZARE ALIMENTATO CON CAVO FTG18OM16 3x1,5mm² IN TUBO RIGIDO Ø25
	ARMADIO RACK ESISTENTE
	CASSONETTO LUMINOSO ESISTENTE
	CASSONETTO LUMINOSO DA REALIZZARE (VEDI PARTICOLARE)
	PERCORSO PER ALIMENTAZIONE NUOVI CASSONETTI LUMINOSI CON TUBO IN PVC RIGIDO Ø25 E CAVO RESISTENTE AL FUOTO FTG18OM16 4x1,5mm²
	QUADRO SISTEMA DI SUPERVISIONE POMPE RILANCIO ACQUA

INGRESSO all'Area di Ricerca

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

Consiglio Nazionale delle Ricerche
AREA TERRITORIALE RICERCA DI ROMA 2
Via del Fosso del Cavaliere, 100 - 00133 Roma

Progetto

F044/2024 - SERVIZIO DI INGEGNERIA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DI FATIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E/O ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO L'AREA TERRITORIALE DI RICERCA DI ROMA 2 - TOR VERGATA

Progettazione

STUDIO RAUCO
Architettura-Ingegneria
Via Galvani, 60 00153 ROMA
Tel / Fax: +39 06 5781667
e-mail: info@studiorauco.it

Affidatario del Servizio:
Ing. Mauro Rauco
Via Anicio Pollio 35 00178 - ROMA
CF 024683000000000000 - FAX 0674735506
Contabile Prov. 0002238 del 20/07/2024
Codice CIG 83384730F3

Gruppo di Progettazione:
Arch. Marco Rauco
Arch. Fabiana Rauco
Ing. Viviana Rauco
Arch. Gilda Rauco
P.Ind. Lorenzo Ceccacci

Responsabile
Ufficio Tecnico
ARTOV

Il RUP: Geom. Giorgia Lupo

Intervento

INTERVENTI DI CUI AL DM 737/2021
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' EDIFICIO VIGILANZA

Tavola

IE-08

Titolo

PLANIMETRIA EDIFICIO "L"
INDIVIDUAZIONE QUADRI DI SEGNALAZIONE

Revisioni

Data

29/04/2025

Scala

A1 @ 1:100

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI