

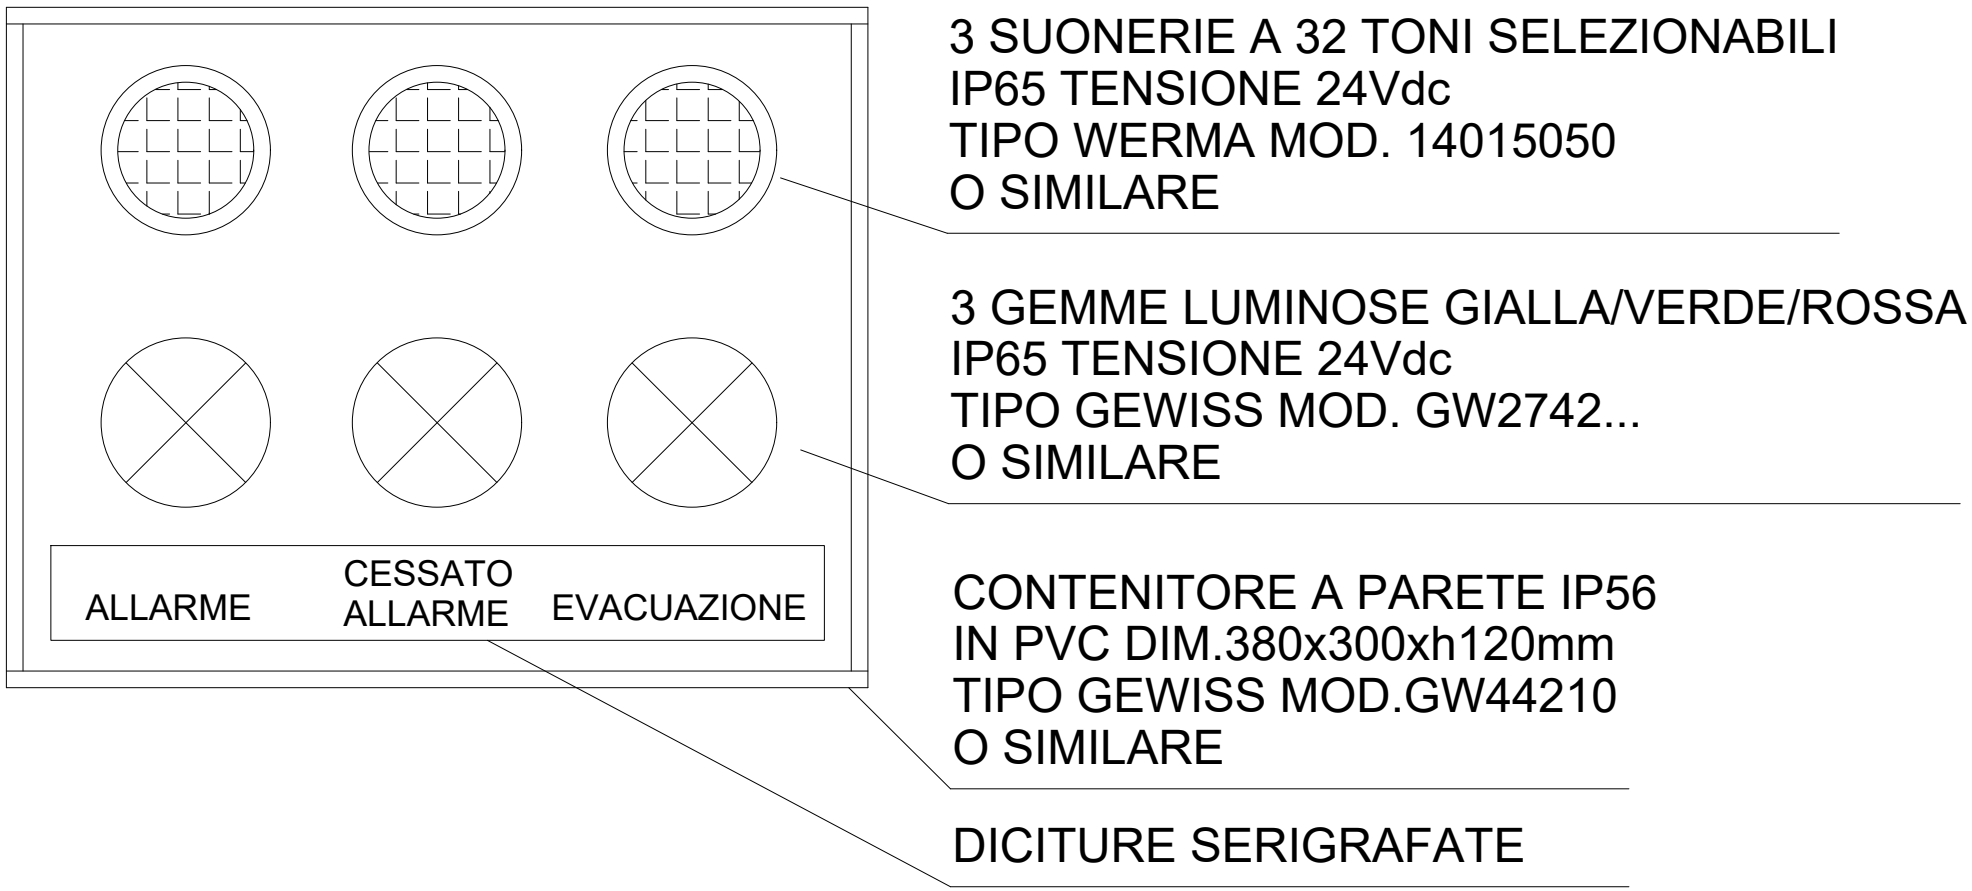


PARTICOLARE CASSONETTO LUMINOSO



EDIFICIO SALA CONGRESSI

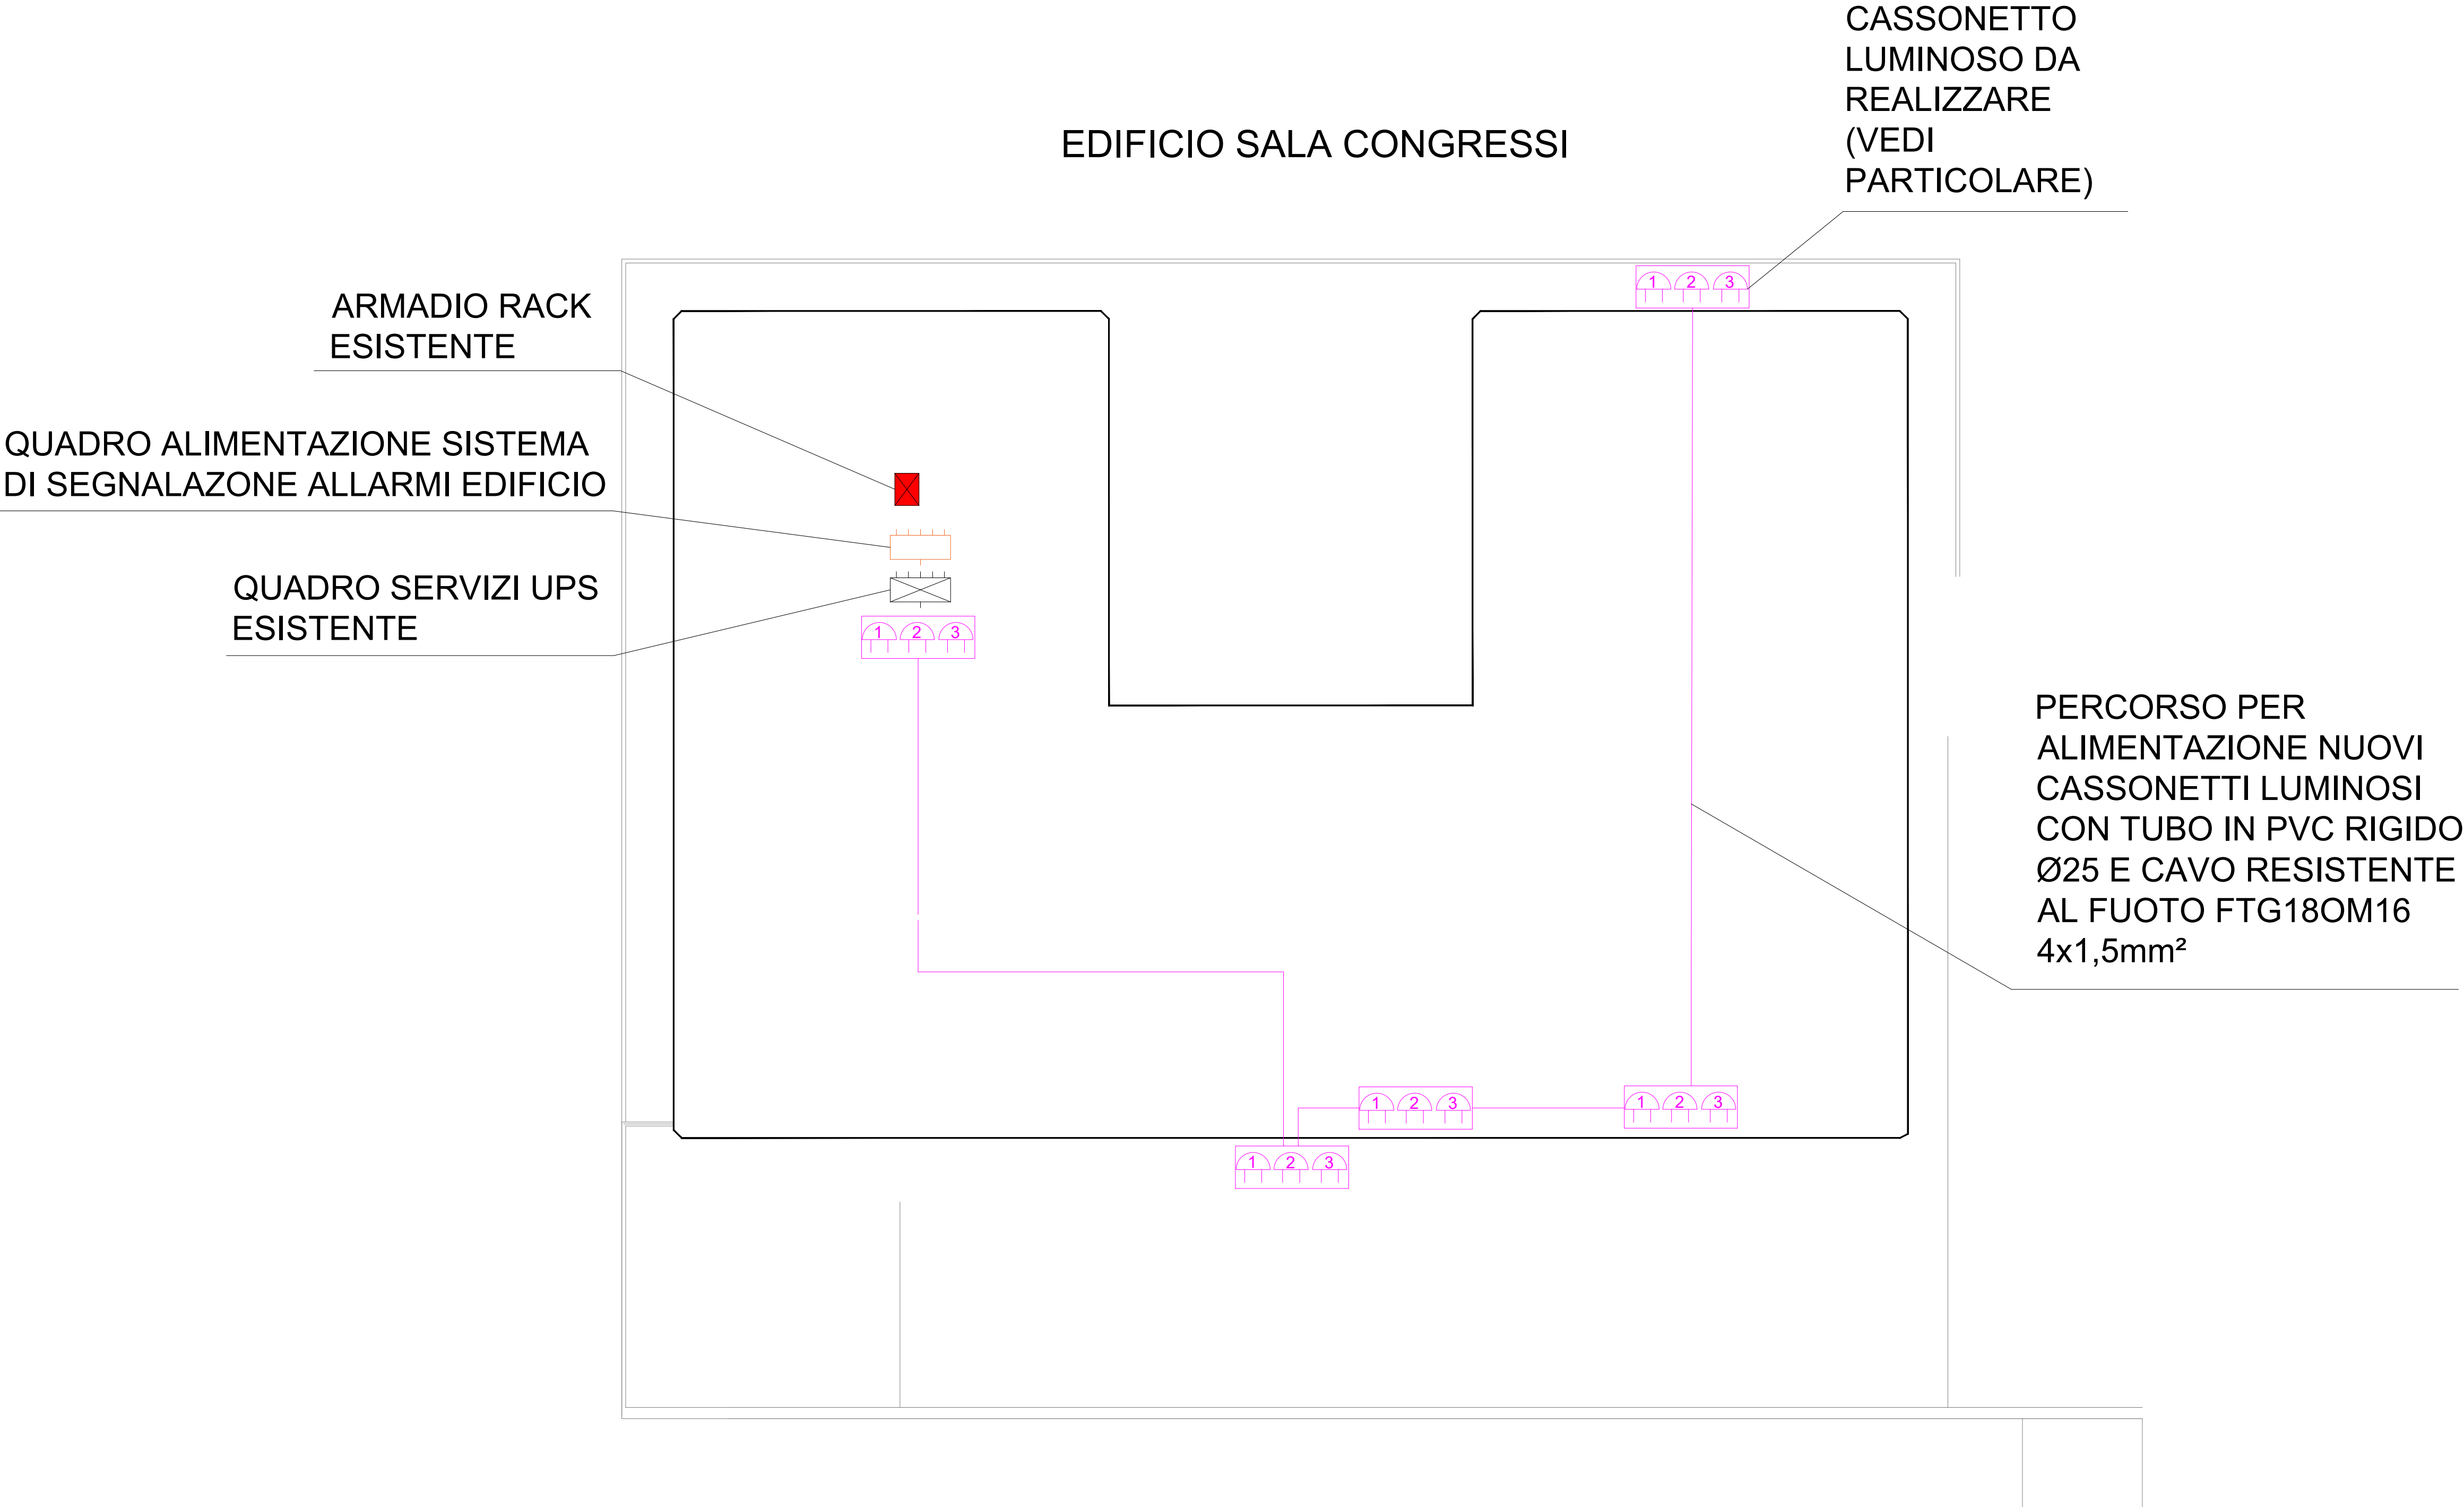

LEGENDA	
	QUADRO SERVIZI UPS ESISTENTE INSTALLARE INT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 2x10A 6kA Id 0,03A
	QUADRO ALIMENTAZIONE SISTEMA DI SEGNAZIONE ALLARMI EDIFICIO DA REALIZZARE ALIMENTATO CON CAVO FTG180M16 3x1,5mm² IN TUBO RIGIDO Ø25
	ARMADIO RACK ESISTENTE
	CASSONETTO LUMINOSO ESISTENTE
	CASSONETTO LUMINOSO DA REALIZZARE (VEDI PARTICOLARE)
	PERCORSO PER ALIMENTAZIONE NUOVI CASSONETTI LUMINOSI CON TUBO IN PVC RIGIDO Ø25 E CAVO RESISTENTE AL FUOCO FTG180M16 4x1,5mm²



 Consiglio Nazionale delle Ricerche AREA TERRITORIALE RICERCA DI ROMA 2 Via del Fosso del Cavaliere, 100 - 00133 Roma		
Progetto F044/2024 - SERVIZIO DI INGEGNERIA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DI FATIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E/O ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO L'AREA TERRITORIALE DI RICERCA DI ROMA 2 - TOR VERGATA		
Progettazione STUDIO RAUCO Architettura-Ingegneria Ing. Mauro Raucio Via Galvani, 60 00153 ROMA Tel / Fax: +39 06 5781667 e-mail: info@studioraucio.it	Affidatario del Servizio: Ing. Mauro Raucio Via Anicio Pollio 35 00176 - Roma CF: 82464830001001 - PIVA: 04747355046 Contabile Prov. 000225 del 20/01/2024 Codice CIG: 83384703F3	Responsabile Ufficio Tecnico ARTOV Gruppo di Progettazione: Arch. Fabiana Raucio Ing. Viviana Raucio Arch. Gilda Raucio P.Ind. Lorenzo Ceccacci Il RUP: Geom. Giorgia Lupo
Intervento INTERVENTI DI CUI AL DM 737/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' EDIFICIO VIGILANZA		Tavola IE-05
Titolo PLANIMETRIA EDIFICIO "SALA CONGRESSI" INDIVIDUAZIONE QUADRI DI SEGNALEZIONE	Revisioni	Data 29/04/2025
Scala A1 @ 1:100		