


ARMADIO RACK
ESISTENTE



CASSONETTO LUMINOSO DA
REALIZZARE (VEDI PARTICOLARE)

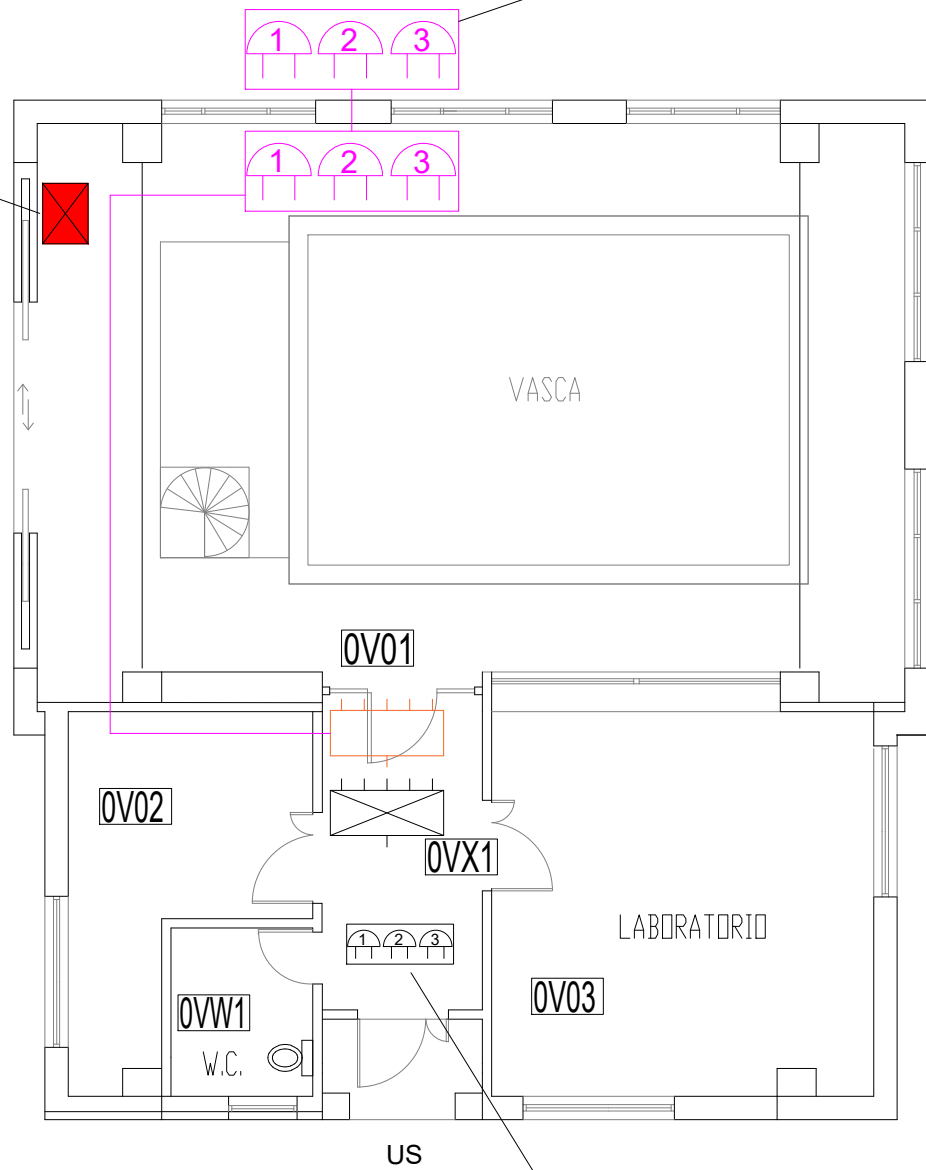

CASSONETTO LUMINOSO ESISTENTE

PIANO TERRA

PARTICOLARE CASSONETTO LUMINOSO

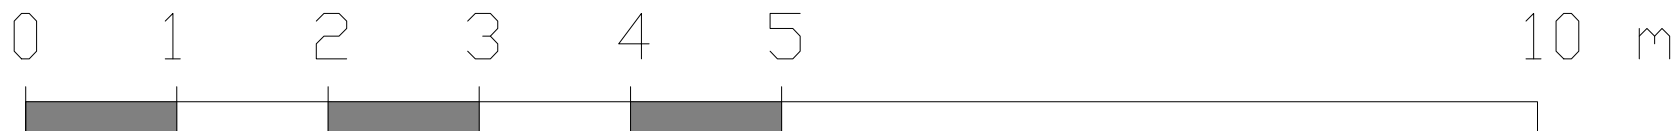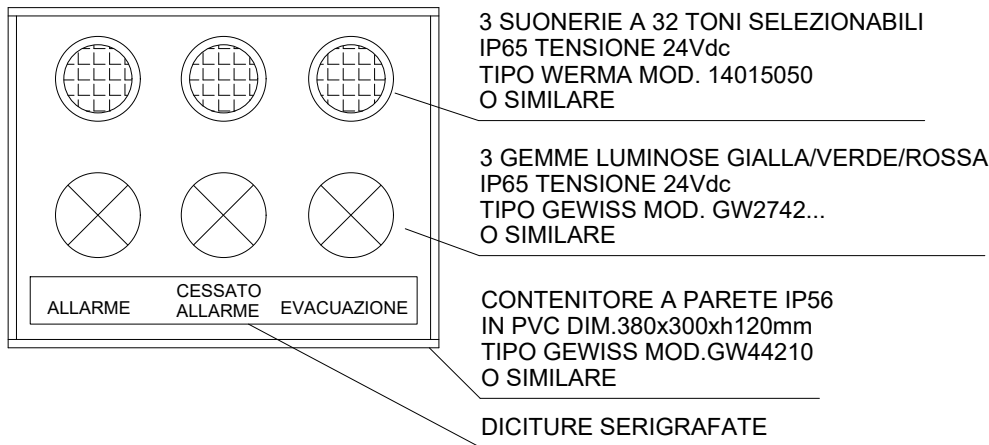

LEGENDA

	QUADRO SERVIZI UPS ESISTENTE INSTALLARE INT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 2x10A 6kA Id 0,03A
	QUADRO ALIMENTAZIONE SISTEMA DI SEGNALAZONE ALLARMI EDIFICIO DA REALIZZARE ALIMENTATO CON CAVO FTG18OM16 3x1,5mm² IN TUBO RIGIDO Ø25
	ARMADIO RACK ESISTENTE
	CASSONETTO LUMINOSO ESISTENTE
	CASSONETTO LUMINOSO DA REALIZZARE (VEDI PARTICOLARE)
	PERCORSO PER ALIMENTAZIONE NUOVI CASSONETTI LUMINOSI CON TUBO IN PVC RIGIDO Ø25 E CAVO RESISTENTE AL FUOCO FTG18OM16 4x1,5mm²



ingresso all'Area di Ricerca

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO



Consiglio Nazionale delle Ricerche

AREA TERRITORIALE RICERCA DI ROMA 2

Via del Fosso del Cavaliere, 100 - 00133 Roma

Progetto

F044/2024 - SERVIZIO DI INGEGNERIA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E/O ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO L'AREA TERRITORIALE DI RICERCA DI ROMA 2 - TOR VERGATA

Progettazione

STUDIO RAUCO
Architettura*Ingegneria
Via Galvani, 60 00153 ROMA
Tel/Fax: +39 06 5781667
e-mail: info@studiorauco.it

Affidatario del Servizio:
Ing. Mauro Rauco
CF: RCAMRA51M16H501V - P.IVA 04764750586
Contratto: Prot. 0042235 del 25/09/2024
Codice CIG: B3184763F3

Gruppo di Progettazione:
Arch. Marco Rauco
Arch. Fabiana Rauco
Ing. Viviana Rauco
Arch. Gaia Rauco
P.Ind. Lorenzo Ceccacci

Responsabile
Ufficio
Tecnico ARTOV

Il RUP:
Geom. Giorgia Lupo

Intervento

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO VIGILANZA

Tavola

VGL
IE.12

Titolo

PLANIMETRIA EDIFICIO "V - VASCA"
INDIVIDUAZIONE QUADRI DI SEGNALAZIONE

Revisioni

Data

29/04/2025

Scala

A2 @ 1:100 - A4 @ 1:200