



PARTICOLARE CASSONETTO LUMINOSO

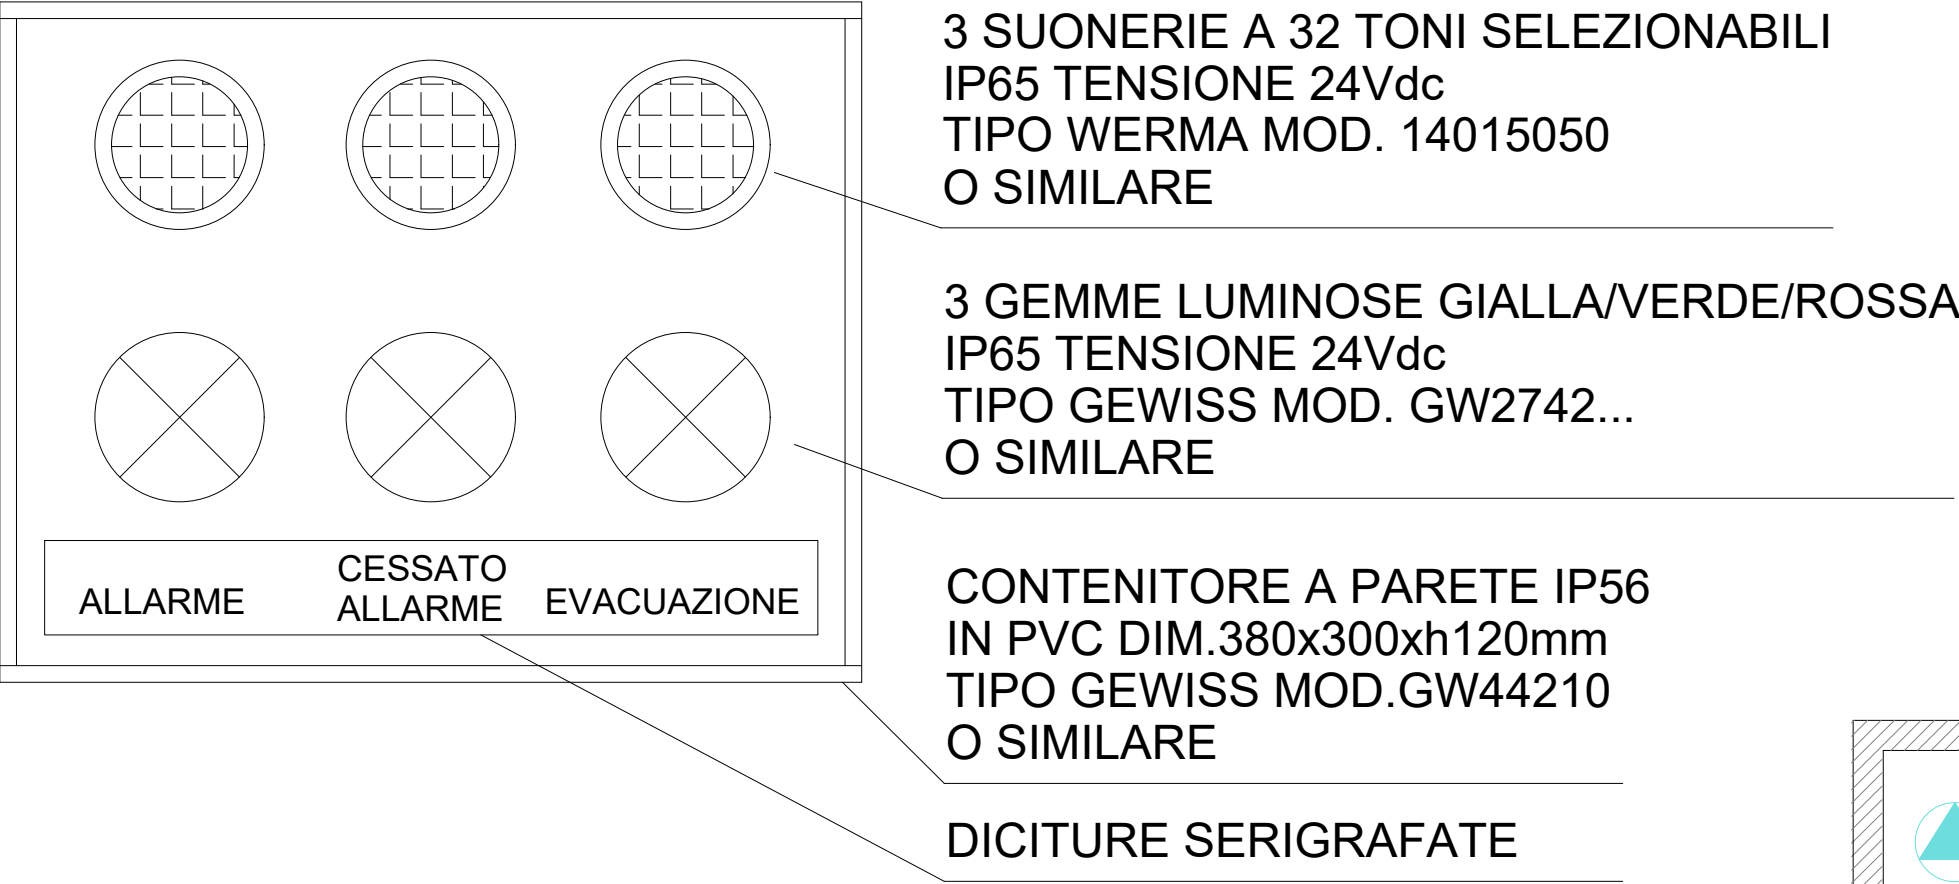


PARTICOLARE CASSONETTO LUMINOSO

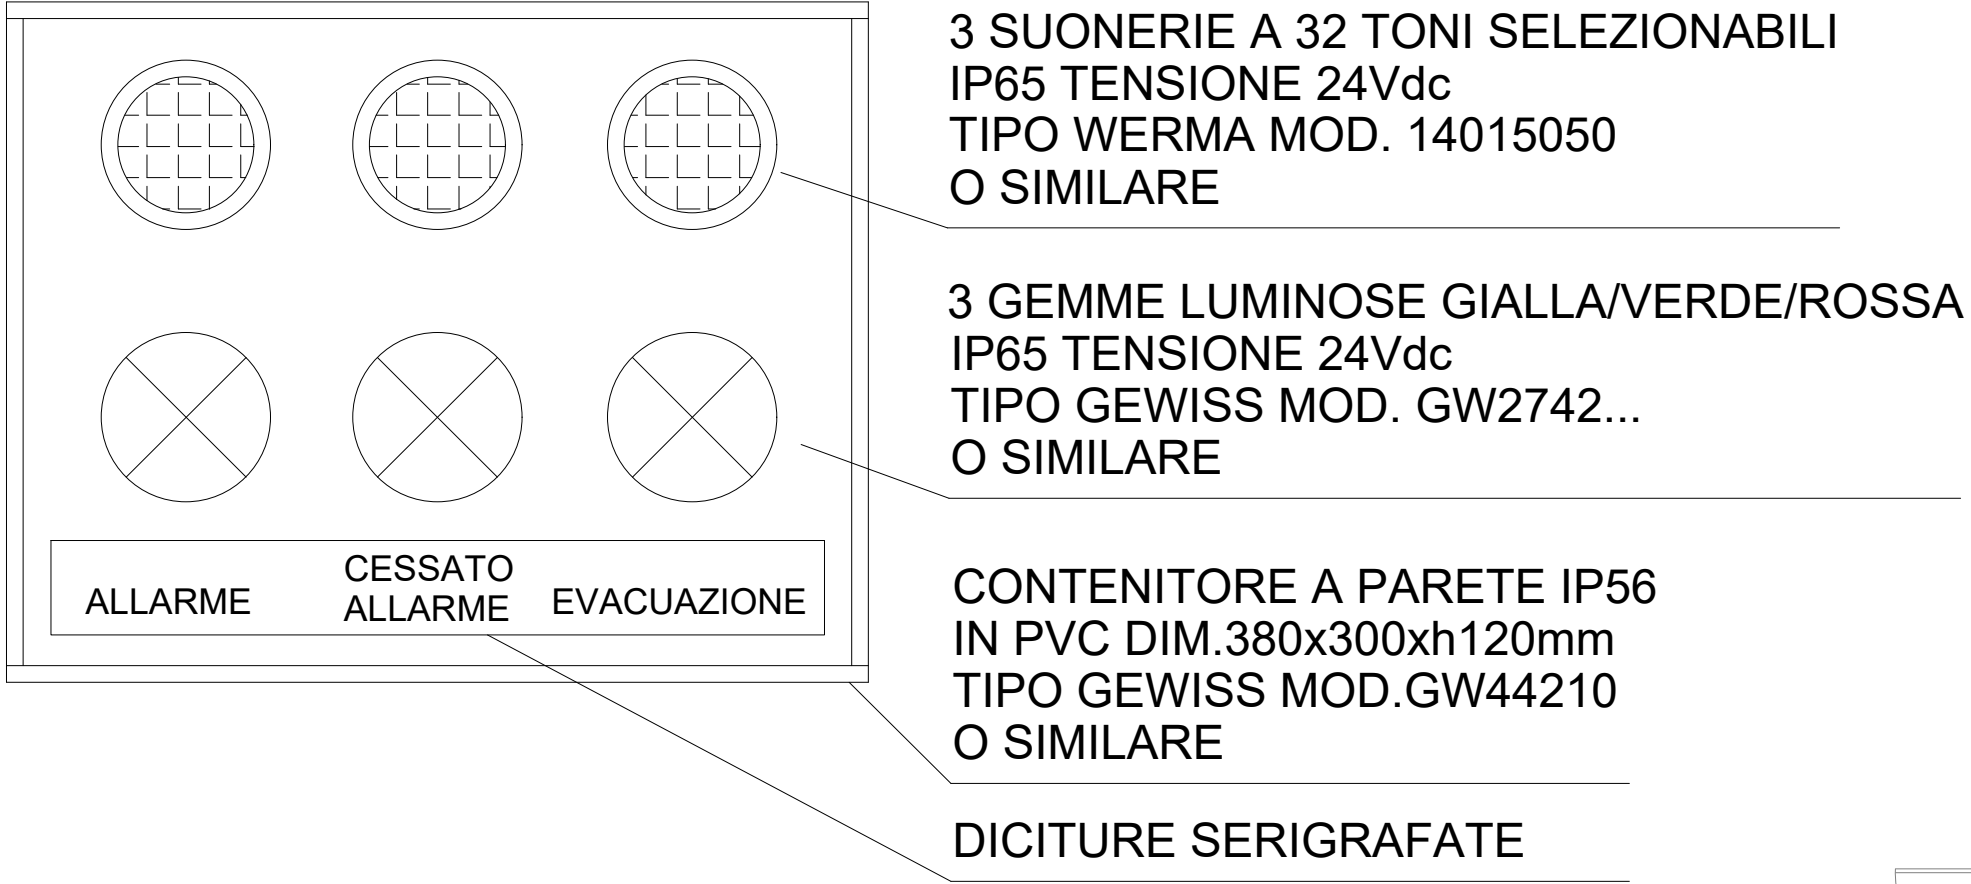


DORSALE VERTICALE LINEA ALIM.
CASSONETTI DI SEGNALEZIONE

CASSONETTO LUMINOSO DA
REALIZZARE (VEDI PARTICOLARE)

ARMADIO RACK ESISTENTE

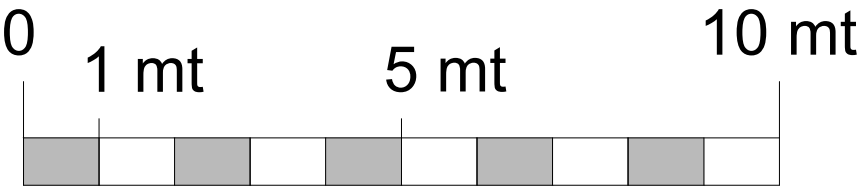


PIANO TERRA

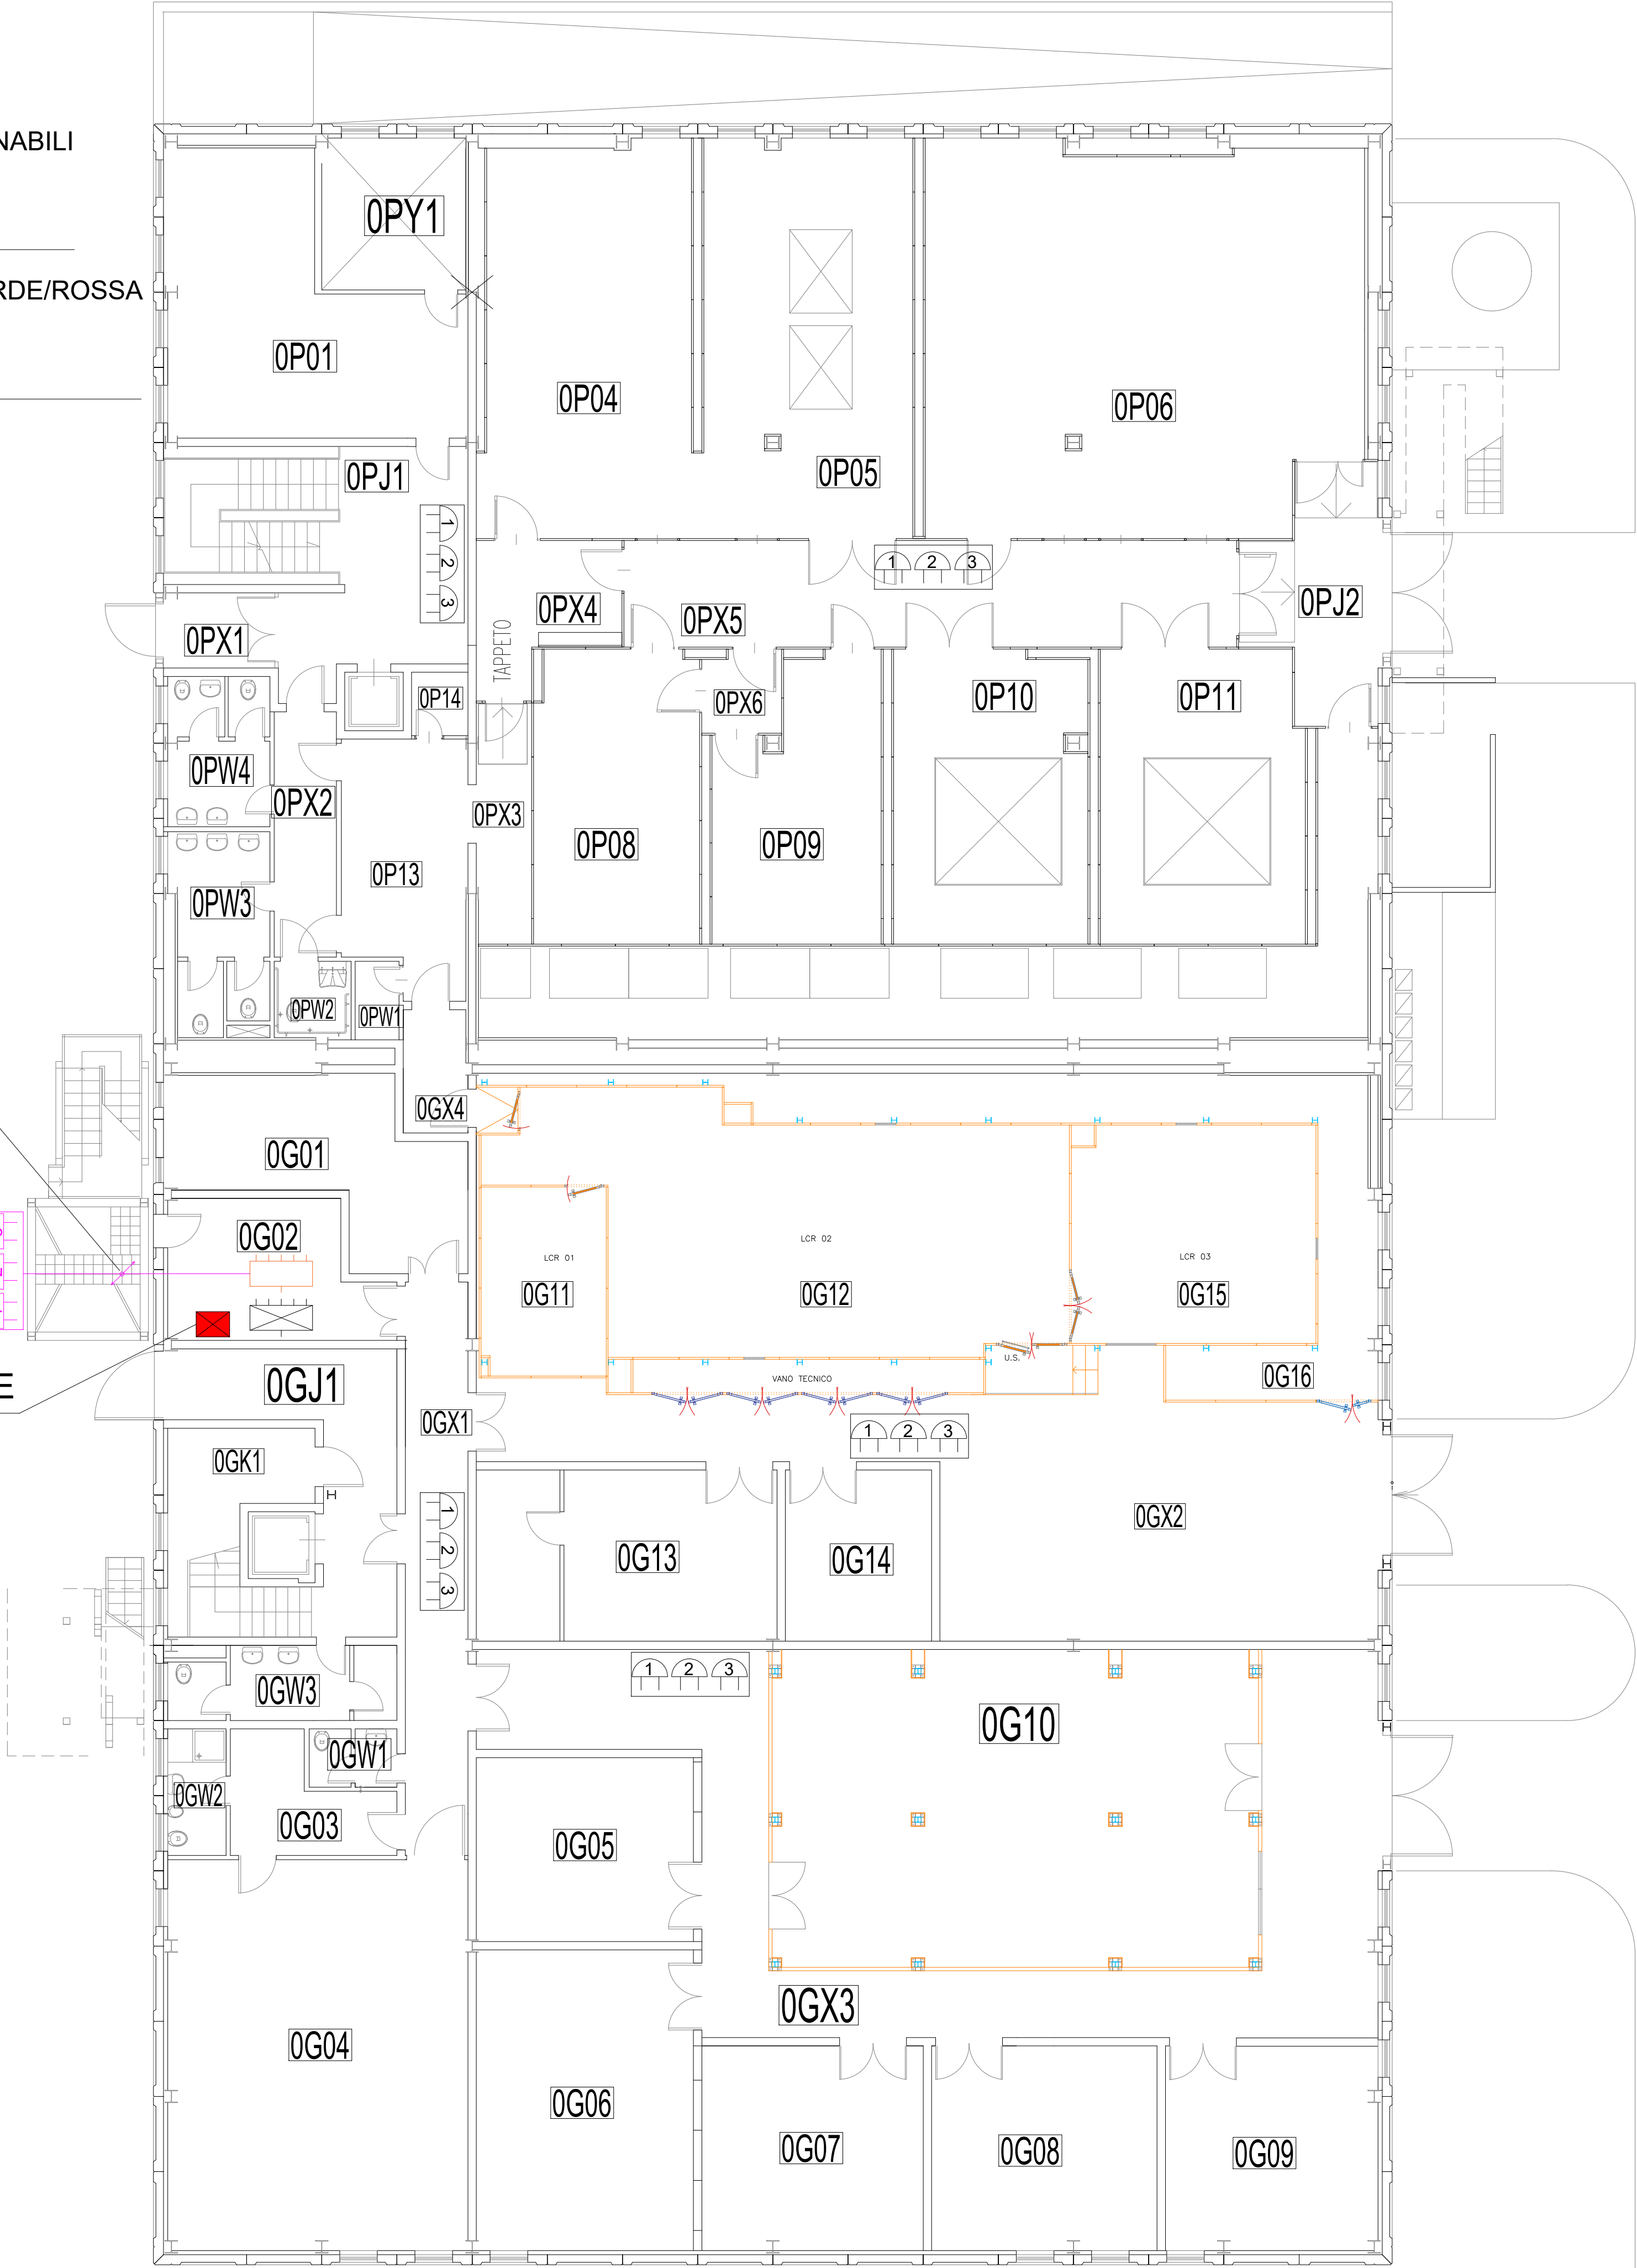


LEGENDA

	QUADRO SERVIZI UPS ESISTENTE INSTALLARE INT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 2x10A 6kA Id 0,03A
	QUADRO ALIMENTAZIONE SISTEMA DI SEGNALEZIONE ALLARMI EDIFICIO DA REALIZZARE ALIMENTATO CON CAVO FTG18OM16 3x1,5mm² IN TUBO RIGIDO Ø25
	ARMADIO RACK ESISTENTE
	CASSONETTO LUMINOSO ESISTENTE
	CASSONETTO LUMINOSO DA REALIZZARE (VEDI PARTICOLARE)
	PERCORSO PER ALIMENTAZIONE NUOVI CASSONETTI LUMINOSI CON TUBO IN PVC RIGIDO Ø25 E CAVO RESISTENTE AL FUOTO FTG18OM16 4x1,5mm²
	QUADRO SISTEMA DI SUPERVISIONE POMPE RILANCIO ACQUA

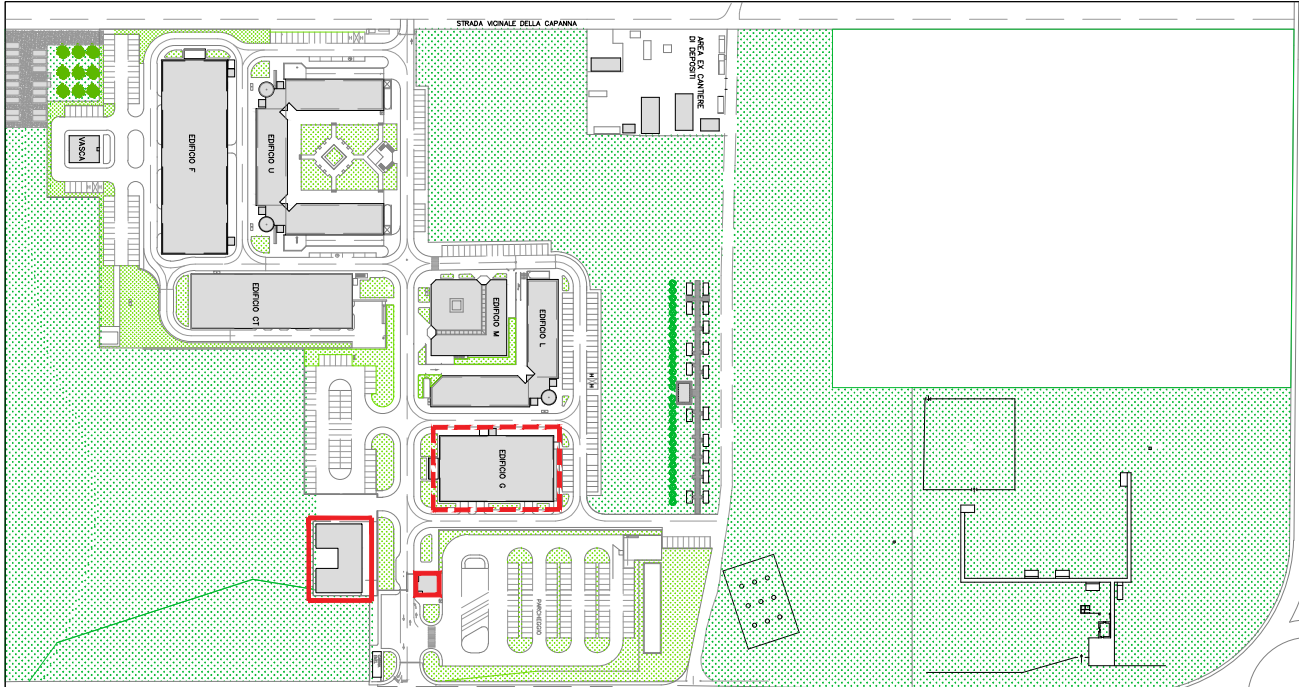


PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

 Consiglio Nazionale delle Ricerche AREA TERRITORIALE RICERCA DI ROMA 2 Via del Fosso del Cavaliere, 100 - 00133 Roma		
Progetto F044/2024 - SERVIZIO DI INGEGNERIA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DI FATIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E/O ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO L'AREA TERRITORIALE DI RICERCA DI ROMA 2 - TOR VERGATA		
Progettazione STUDIO RAUCO Architettura-Ingegneria Via Galvani, 60 00153 ROMA Tel / Fax: +39 06 5781667 e-mail: info@studiorauco.it	Affidatario del Servizio: Ing. Mauro Rauco Via Anicio Polluce 35, 00178 - Roma CF: 824848300001001 - FAX: 0674735586 Contabile: Piv. 0002238-06-201070204 Codice CIG: 83384730F3	Gruppo di Progettazione: Arch. Mauro Rauco Arch. Fabiana Rauco Ing. Viviana Rauco Arch. Gilda Rauco P.Ind. Lorenzo Ceccacci
Intervento INTERVENTI DI CUI AL DM 737/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' EDIFICIO VIGILANZA		Responsabile Ufficio Tecnico ARTOV II RUP: Geom. Giorgio Lupo
Titolo PLANIMETRIA EDIFICIO "G" INDIVIDUAZIONE QUADRI DI SEGNALEZIONE		Tavola IE-06
Scala A1 @ 1:100		Data 29/04/2025

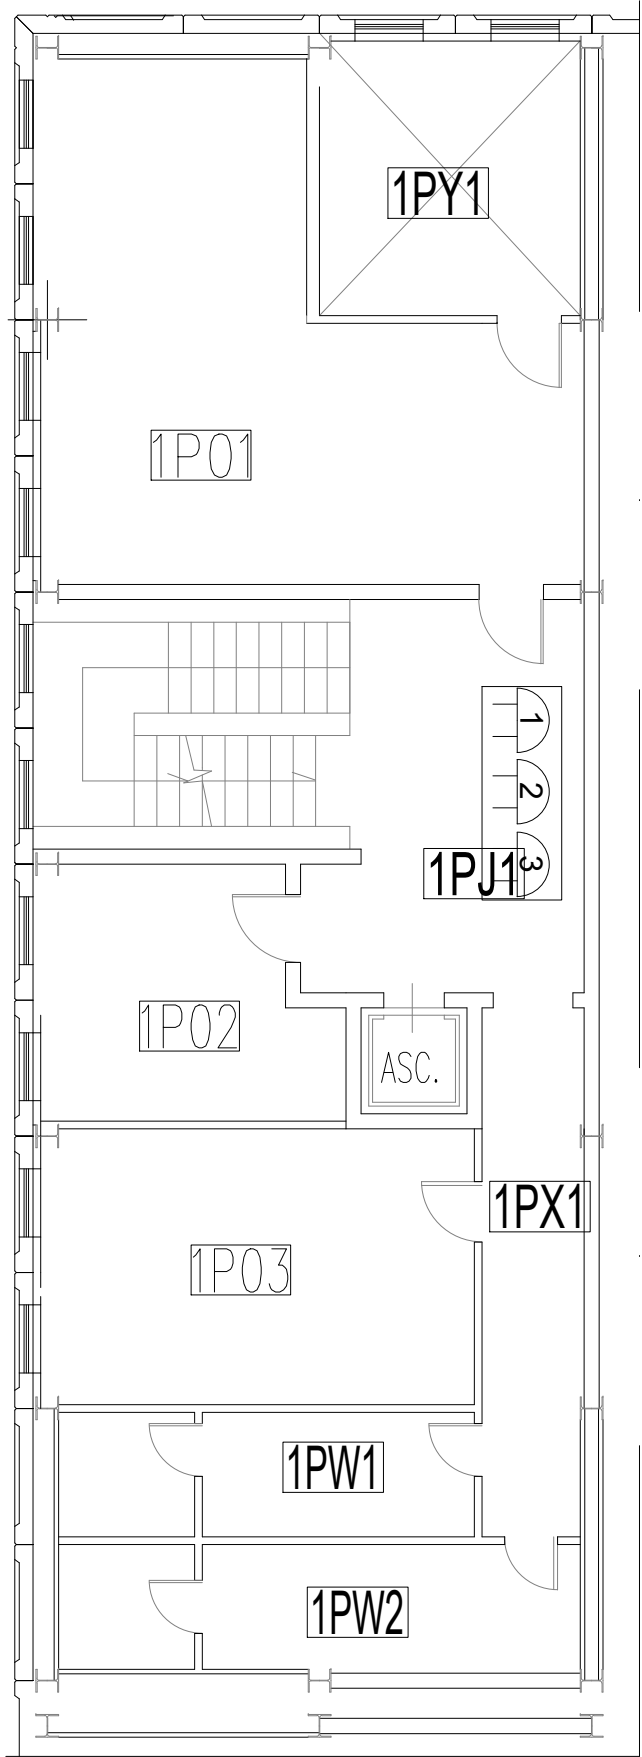


PIANO SECONDO

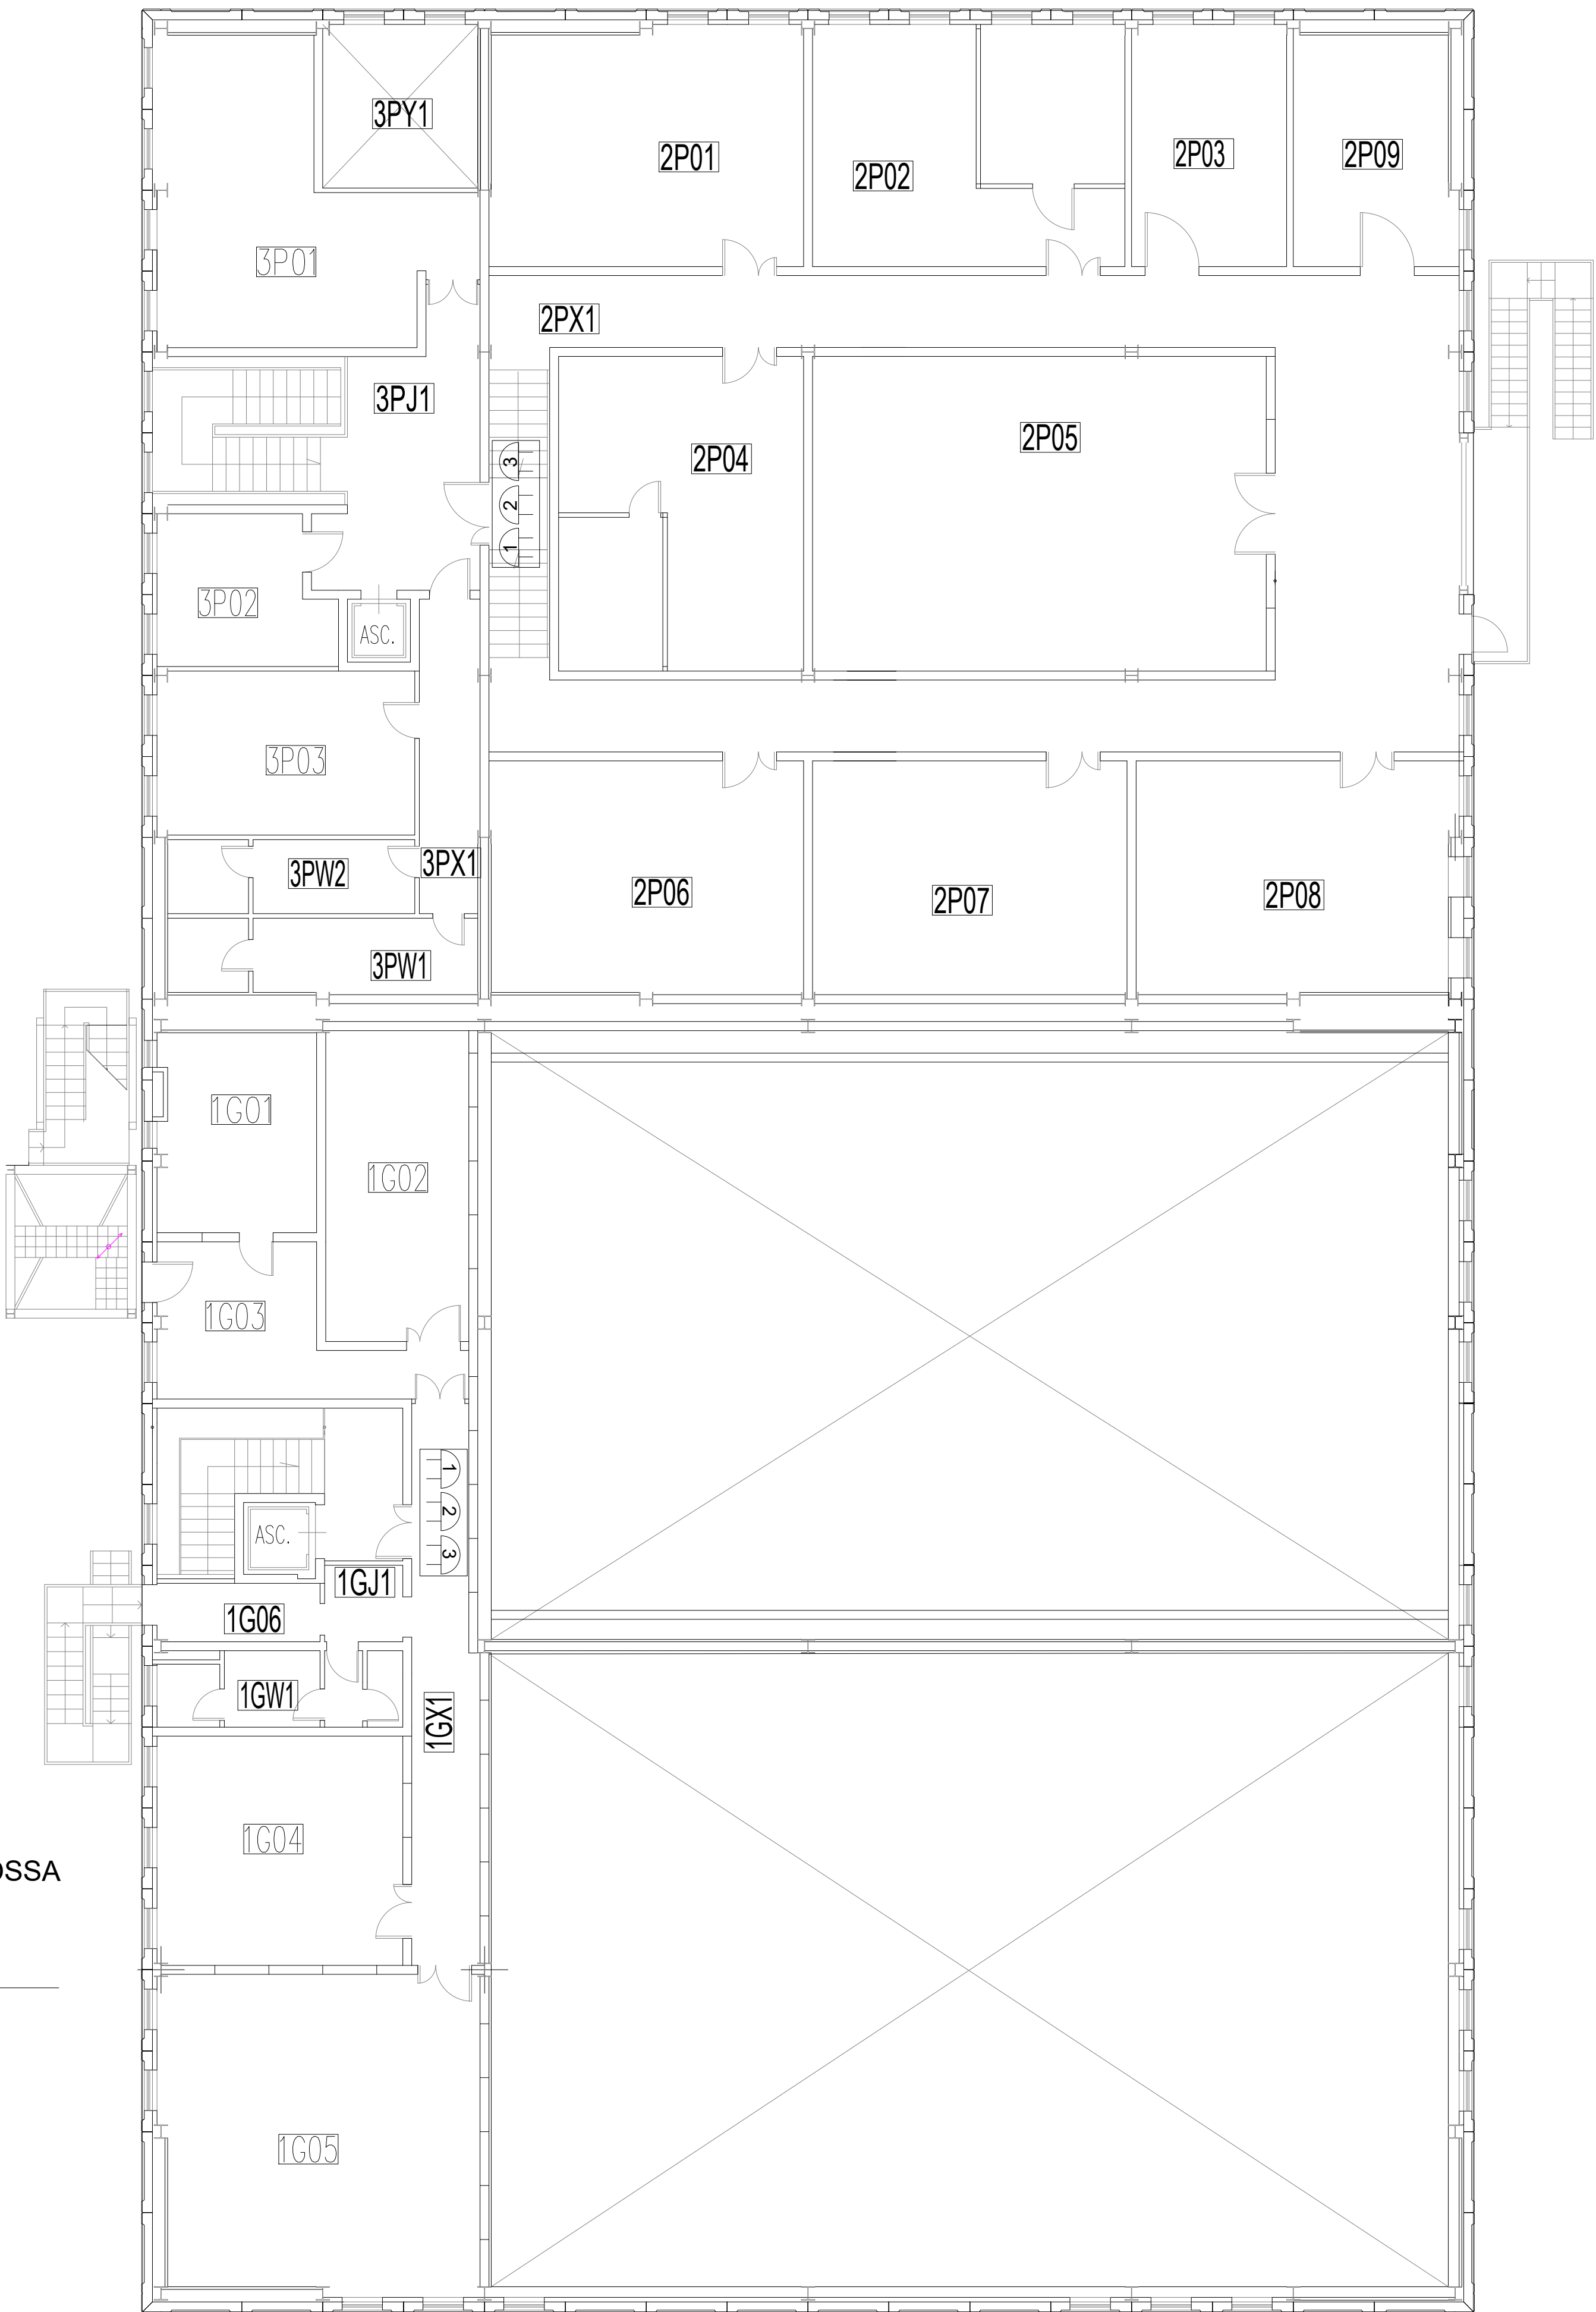

PIANO PRIMO

PARTICOLARE CASSONETTO LUMINOSO

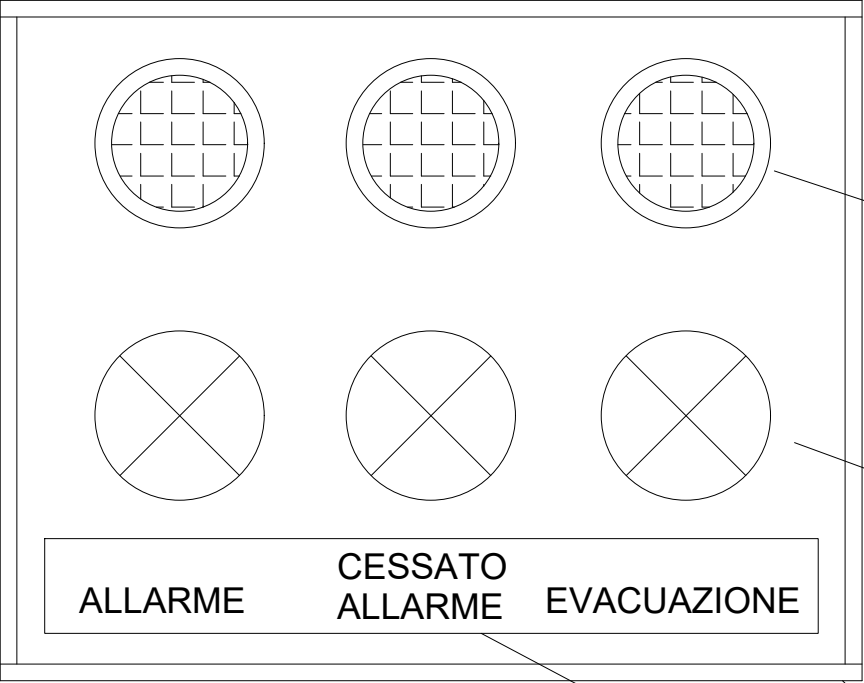


3 SUONERIE A 32 TONI SELEZIONABILI
IP65 TENSIONE 24Vdc
TIPO WERMA MOD. 14015050
O SIMILARE

3 GEMME LUMINOSE GIALLA/VERDE/ROSSA
IP65 TENSIONE 24Vdc
TIPO GEWISS MOD. GW2742...
O SIMILARE

CONTENITORE A PARETE IP56
IN PVC DIM.380x300xh120mm
TIPO GEWISS MOD.GW44210
O SIMILARE

DICITURE SERIGRAFATE




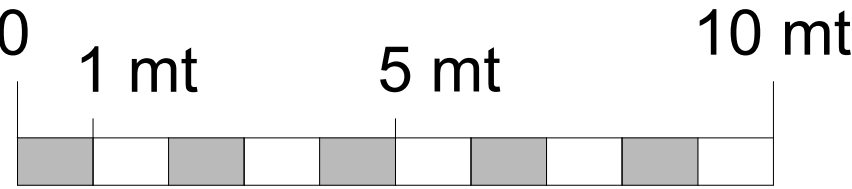


LEGENDA	
	QUADRO SERVIZI UPS ESISTENTE INSTALLARE INT. MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 2x10A 6kA Id 0,03A
	QUADRO ALIMENTAZIONE SISTEMA DI SEGNAZIONE ALLARMI EDIFICIO DA REALIZZARE ALIMENTATO CON CAVO FTG18OM16 3x1,5mm² IN TUBO RIGIDO Ø25
	ARMADIO RACK ESISTENTE
	CASSONETTO LUMINOSO ESISTENTE
	CASSONETTO LUMINOSO DA REALIZZARE (VEDI PARTICOLARE)
	PERCORSO PER ALIMENTAZIONE NUOVI CASSONETTI LUMINOSI CON TUBO IN PVC RIGIDO Ø25 E CAVO RESISTENTE AL FUOTO FTG18OM16 4x1,5mm²
	QUADRO SISTEMA DI SUPERVISIONE POMPE RILANCIO ACQUA




 Consiglio Nazionale delle Ricerche AREA TERRITORIALE RICERCA DI ROMA 2 Via del Fosso del Cavaliere, 100 - 00133 Roma		
Progetto F044/2024 - SERVIZIO DI INGEGNERIA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DI FATIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E/O ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO L'AREA TERRITORIALE DI RICERCA DI ROMA 2 - TOR VERGATA		
Progettazione STUDIO RAUCO Architettura-Ingegneria Via Galvani, 60 00153 ROMA Tel/Fax: +39 06 5781667 e-mail: info@studiorauco.it	Affidatario del Servizio: Ing. Mauro Rauco Via Anicio Pollio 35, 00178 - Roma CF: 02468300000001 - FAX: 0674735586 Contabile: Prov. 0002238 del 20/07/2024 Codice CIG: 83384730F3	Gruppo di Progettazione: Arch. Marco Rauco Arch. Fabiana Rauco Ing. Viviana Rauco Arch. Gilda Rauco P.Ind. Lorenzo Ceccacci
Intervento INTERVENTI DI CUI AL DM 737/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' EDIFICIO VIGILANZA		Responsabile Ufficio Tecnico ARTOV Il RUP: Geom. Giorgia Lupo
Titolo PLANIMETRIA EDIFICIO "G" INDIVIDUAZIONE QUADRI DI SEGNAZIONE		Tavola IE-06
Scala A1 @ 1:100		Data 29/04/2025
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI		

PARTICOLARE CASSONETTO LUMINOSO

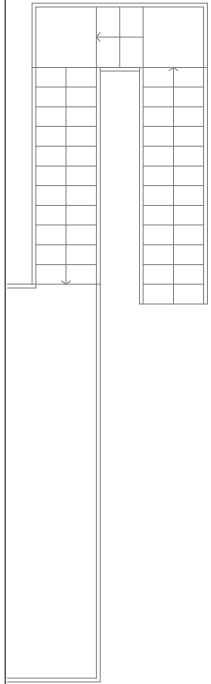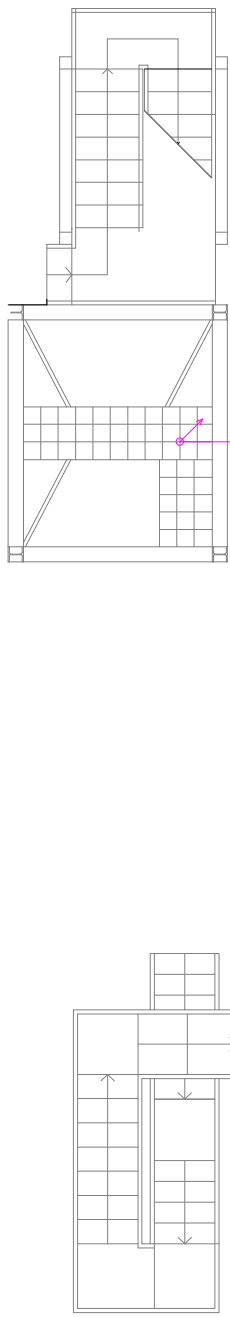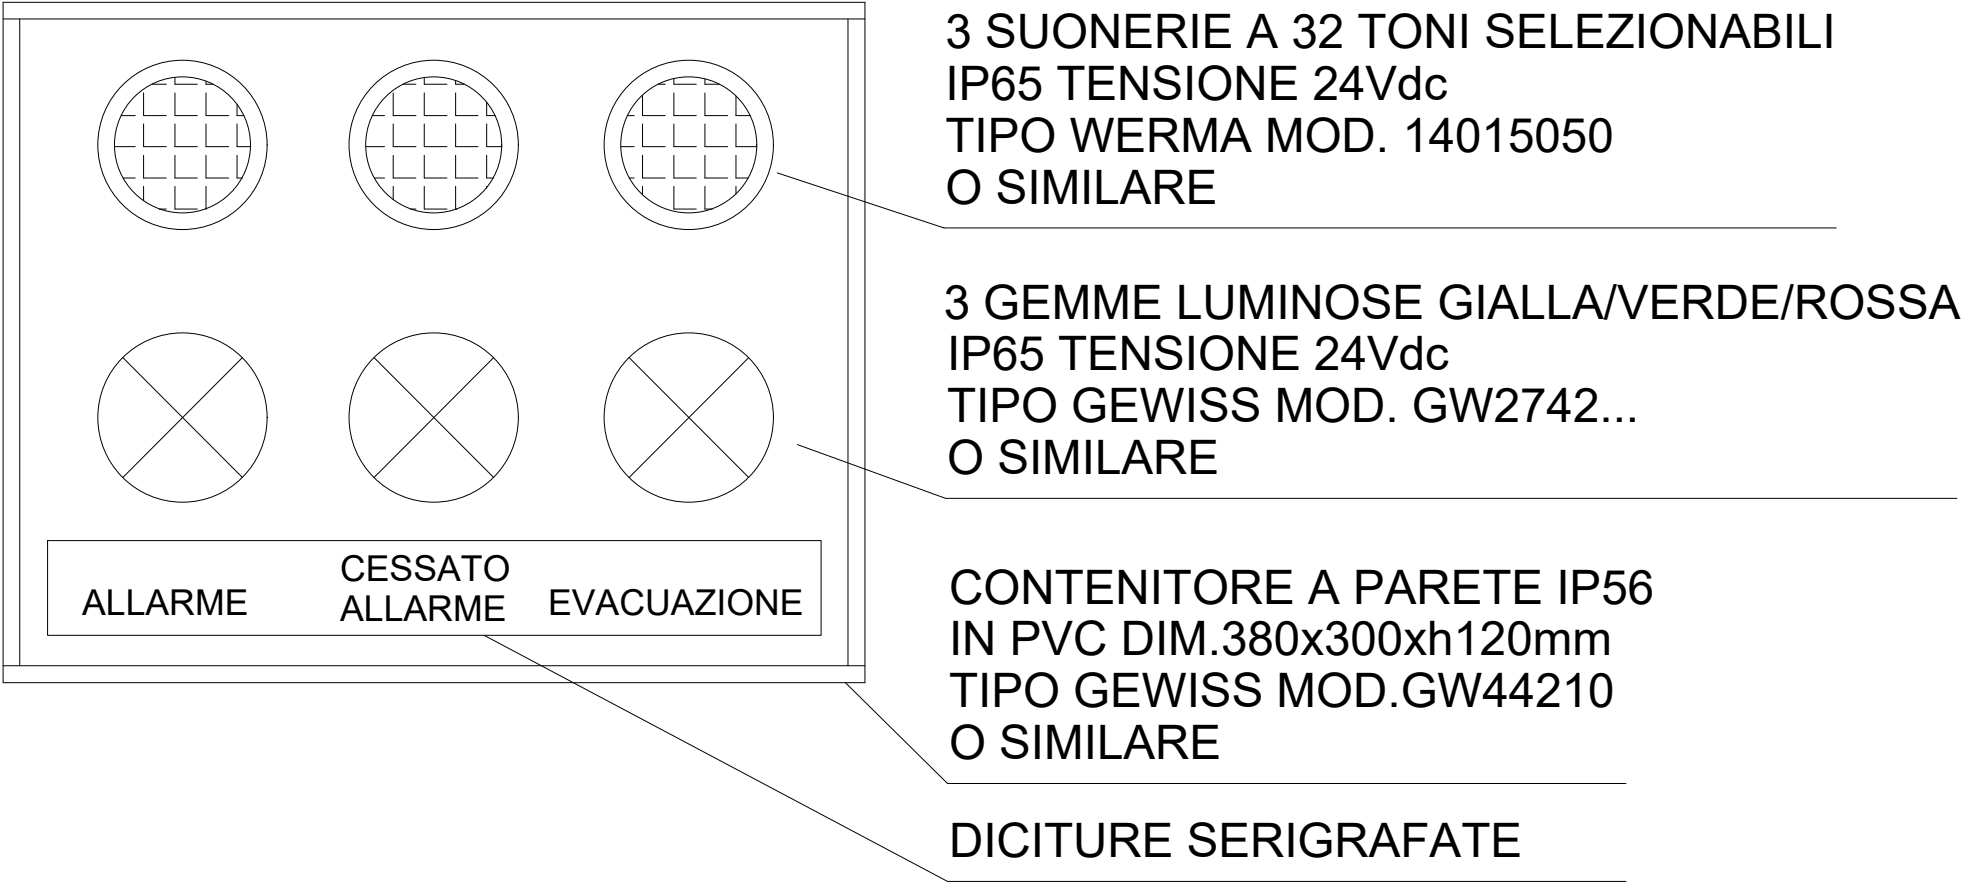


LEGENDA




QUADRO SERVIZI UPS ESISTENTE
INSTALLARE INT.
MAGNETOTERMICO
DIFFERENZIALE 2x10A 6kA Id 0,03A




QUADRO ALIMENTAZIONE SISTEMA
DI SEGNAZIONE ALLARMI
EDIFICIO
DA REALIZZARE ALIMENTATO CON
CAVO FTG18OM16 3x1,5mm² IN
TUBO RIGIDO Ø25



ARMADIO RACK ESISTENTE



CASSONETTO LUMINOSO
ESISTENTE




CASSONETTO LUMINOSO DA
REALIZZARE (VEDI PARTICOLARE)



PERCORSO PER ALIMENTAZIONE
NUOVI CASSONETTI LUMINOSI CON
TUBO IN PVC RIGIDO Ø25 E CAVO
RESISTENTE AL FUOTO FTG18OM16
4x1,5mm²



QUADRO SISTEMA DI
SUPERVISIONE
POMPE RILANCIO ACQUA

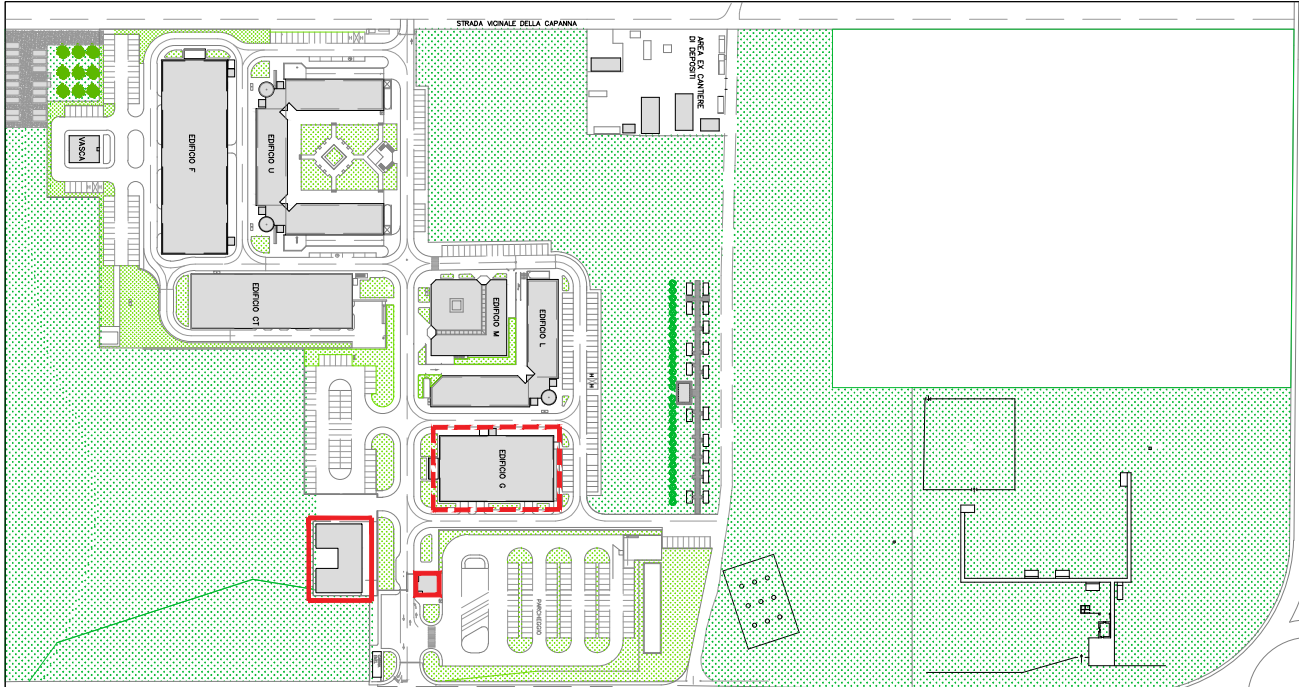

Ingresso all'Area di Ricerca

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO



Consiglio Nazionale delle Ricerche
AREA TERRITORIALE RICERCA DI ROMA 2
Via del Fosso del Cavaliere, 100 - 00133 Roma


Progetto
F044/2024 - SERVIZIO DI INGEGNERIA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DI FATIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E/O ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO L'AREA TERRITORIALE DI RICERCA DI ROMA 2 - TOR VERGATA

Progettazione	Responsabile Ufficio Tecnico ARTOV
STUDIO RAUCO Architettura-Ingegneria Via Galvani, 60 00153 ROMA Tel / Fax: +39 06 5781667 e-mail: info@studiorauco.it	Affidatario del Servizio: Ing. Mauro Rauco Via Anicio Pollicio 35, 00178 - Roma CF: 02468300001001 - FAX: 0674735506 Contabile: Prov. 0002258 del 20/07/2024 Codice CIG: 83384730F3
Gruppo di Progettazione: Arch. Fabiana Rauco Ing. Viviana Rauco Arch. Gilda Rauco P.Ind. Lorenzo Ceccacci	Il RUP: Geom. Giorgia Lupo

Intervento	Tavola
INTERVENTI DI CUI AL DM 737/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' EDIFICIO VIGILANZA	IE-06

Titolo	Revisioni	Data
PLANIMETRIA EDIFICIO "G" INDIVIDUAZIONE QUADRI DI SEGNAZIONE		29/04/2025
Scala		
A1 @ 1:100		

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI

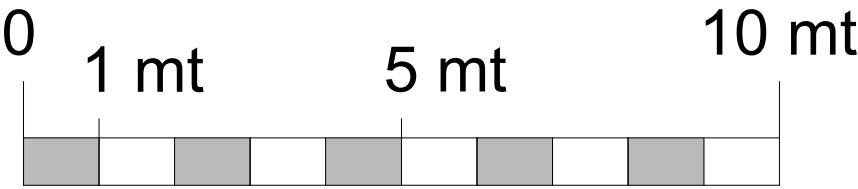

COPERTURA